





Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano






Comune di Torre del Greco
Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento
dei reflui ai sistemi depurativi comprensoriali
- 2° Lotto -

 AceeGori Servizi Gruppo Acea	7305	PROGETTO DEFINITIVO				
	Elaborato: EG 32	Titolo: Sollevamento San Giuseppe alle Paludi Schema quadro generale QGBT				
	Scala:					
INGEGNERIA Il Responsabile ing. Domenico Cesare		Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
COLLABORATORI geom. Domingo Gambardella geom. Raimondo Nugnes						
DATA		DIRETTORE TECNICO ing. Antonio De Cicco		IL R.U.P.		


	1		2		3		4		5		6		7		8				
A	Foglio	Impianto		Titolo		Titolo 1		Segue foglio		Foglio			Titolo		Titolo 1		Segue foglio		
	1	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE		POMPE SOFT STARTER DA 90kw		2											
	2	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		ELENCO		FOGLI		3											
	3	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		LEGENDA		SIMBOLI		4											
	4	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		FRONTE		QUADRO		5											
	5	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		ARRIVO LINEE E		SCAMBIO RETE-GRUPPO		6											
	6	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		ALIMENTAZIONE		COMM. MOTORIZZATO		7											
	7	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		DISTRIBUZIONE 400 VAC		MISURE		8											
	8	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		DISTRIBUZIONE		QGEN-01 E QGEN-02		9											
	9	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		CENTRALINE		TRAFO 1 E 2		10											
	B	10	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		RELE" A CARTELLINO		TRAFO 1		11										
		11	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		RELE" A CARTELLINO		TRAFO 2		12										
		12	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		SEGNALAZIONI		GRUPPO ELETTROGENO		13										
		13	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		RELE" A CARTELLINO		GRUPPO ELETTROGENO		14										
		14	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		UTENZE		400 VAC		15										
	C	15	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		UTENZE		400 E 230 VAC		16										
		16	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		UTENZE		230 VAC		17										
17		IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		UTENZE		230 VAC													
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
D	25																		
	26																		
	27																		
	28																		
	29																		
	30																		
	31																		
	32																		
	33																		
	34																		
E	35																		
	36																		
	37																		
	38																		
	39																		
F	40																		
					DATA	30/11/2015	GORI SPA			ELENCO FOGLI		IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI							
					DISEG.	NUGNES													
					VISTO														
REV.	MODIFICA		DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			QBGT				FOGLIO 2 DI 17 SEGUE 3			
	1		2		3		4		5		6		7		8				


1		2		3		4		5		6		7		8											
Simbolo		Descrizione						Simbolo		Descrizione															
A		Terra							Interruttore di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magn.ter.						A										
		Unità Centrale CPU							Interrut.di pot.ad apert.autom.funz. per corr.magnetoterm.																
B		Rinvio filo uscente							Contatto di posizione di chiusura (fine corsa)						B										
		Rinvio filo entrante							Contatto di chiusura																
C		Modulo analogico.dwg							Raddrizzatore						C										
		Modulo ingresso digitale							Terminale o morsetto (030202v2)																
		Modulo uscita digitale							Terminale o morsetto (030202)																
D		Presa di servizio Shuko 10A.dwg														D									
		Sezionatore con fusibile incorporato																							
E		Sezionatore con fusibile incorporato																						E	
		Interruttore di manovra con fusibile incorporato																							
		Bobina di comando rele' ausiliari																							

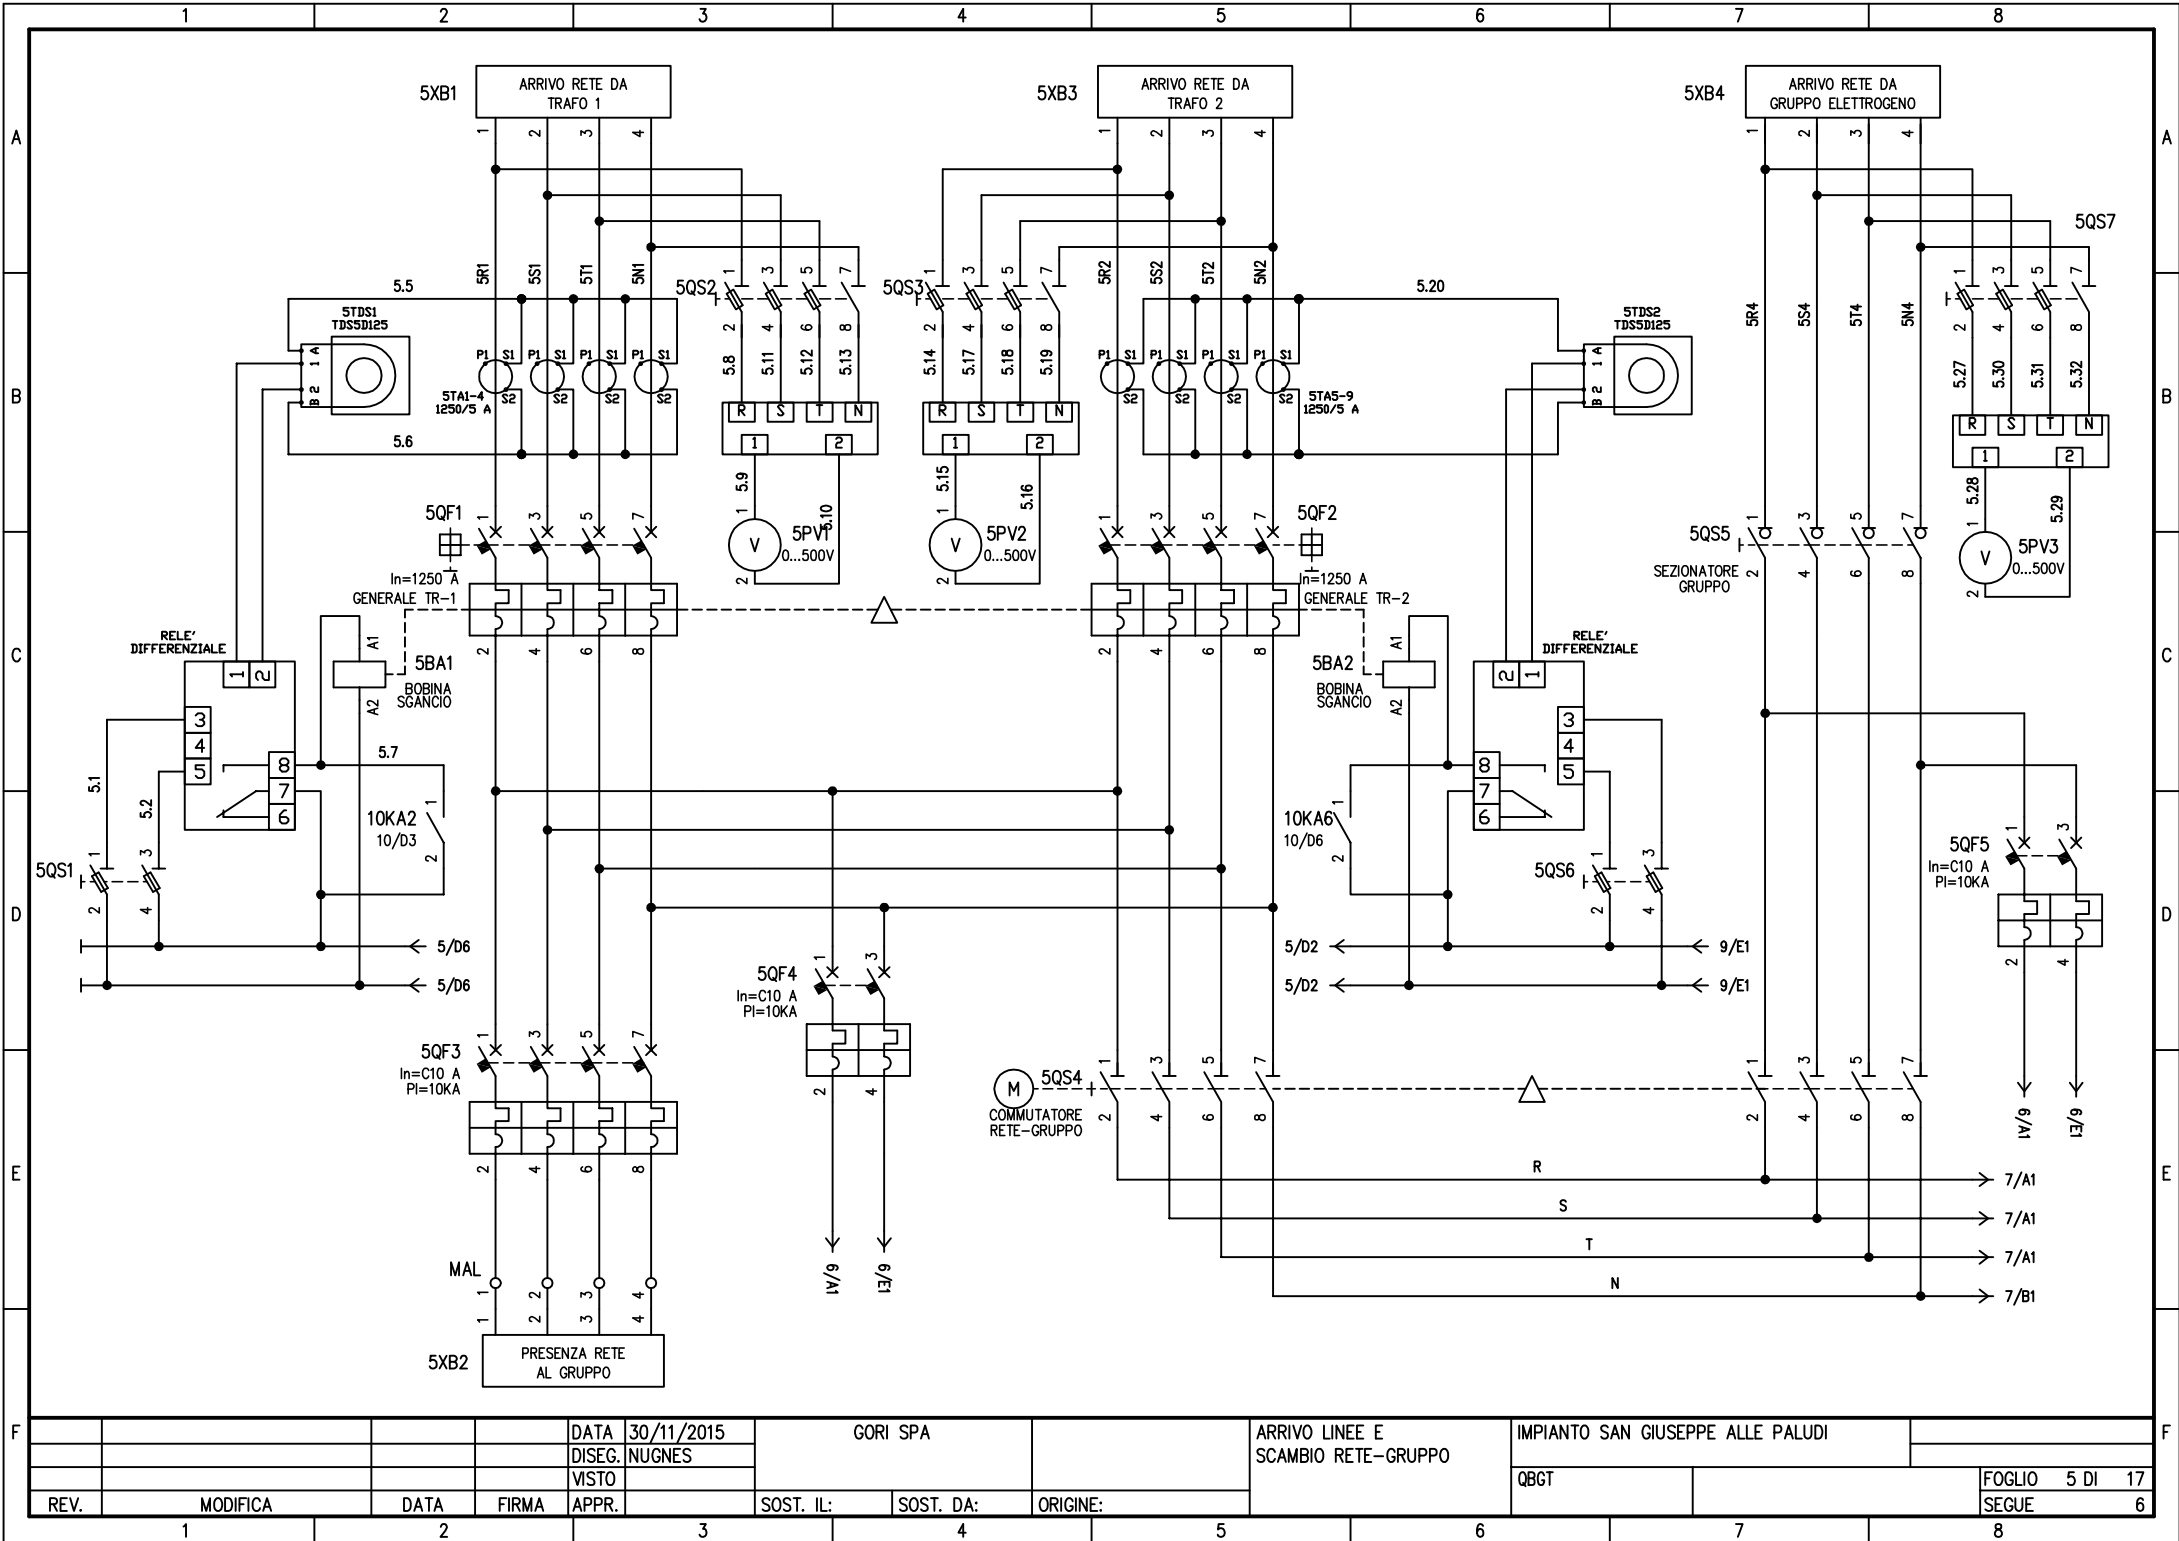

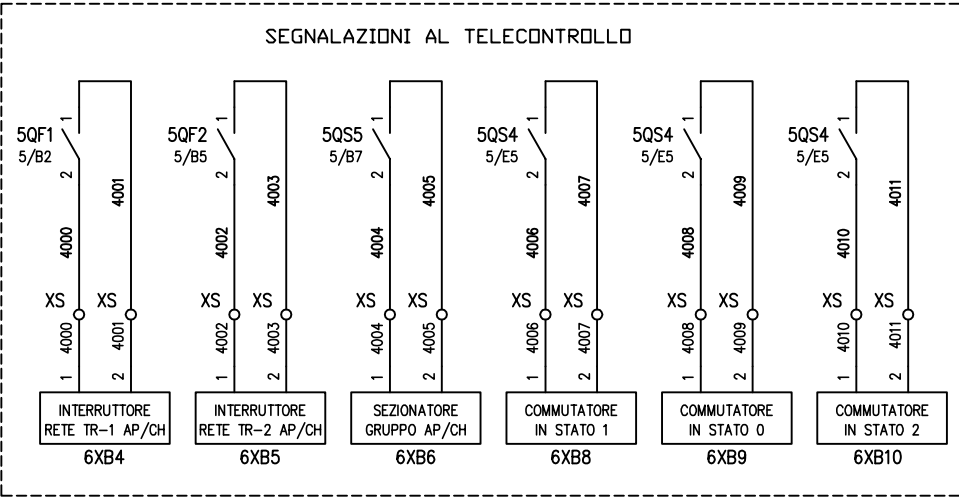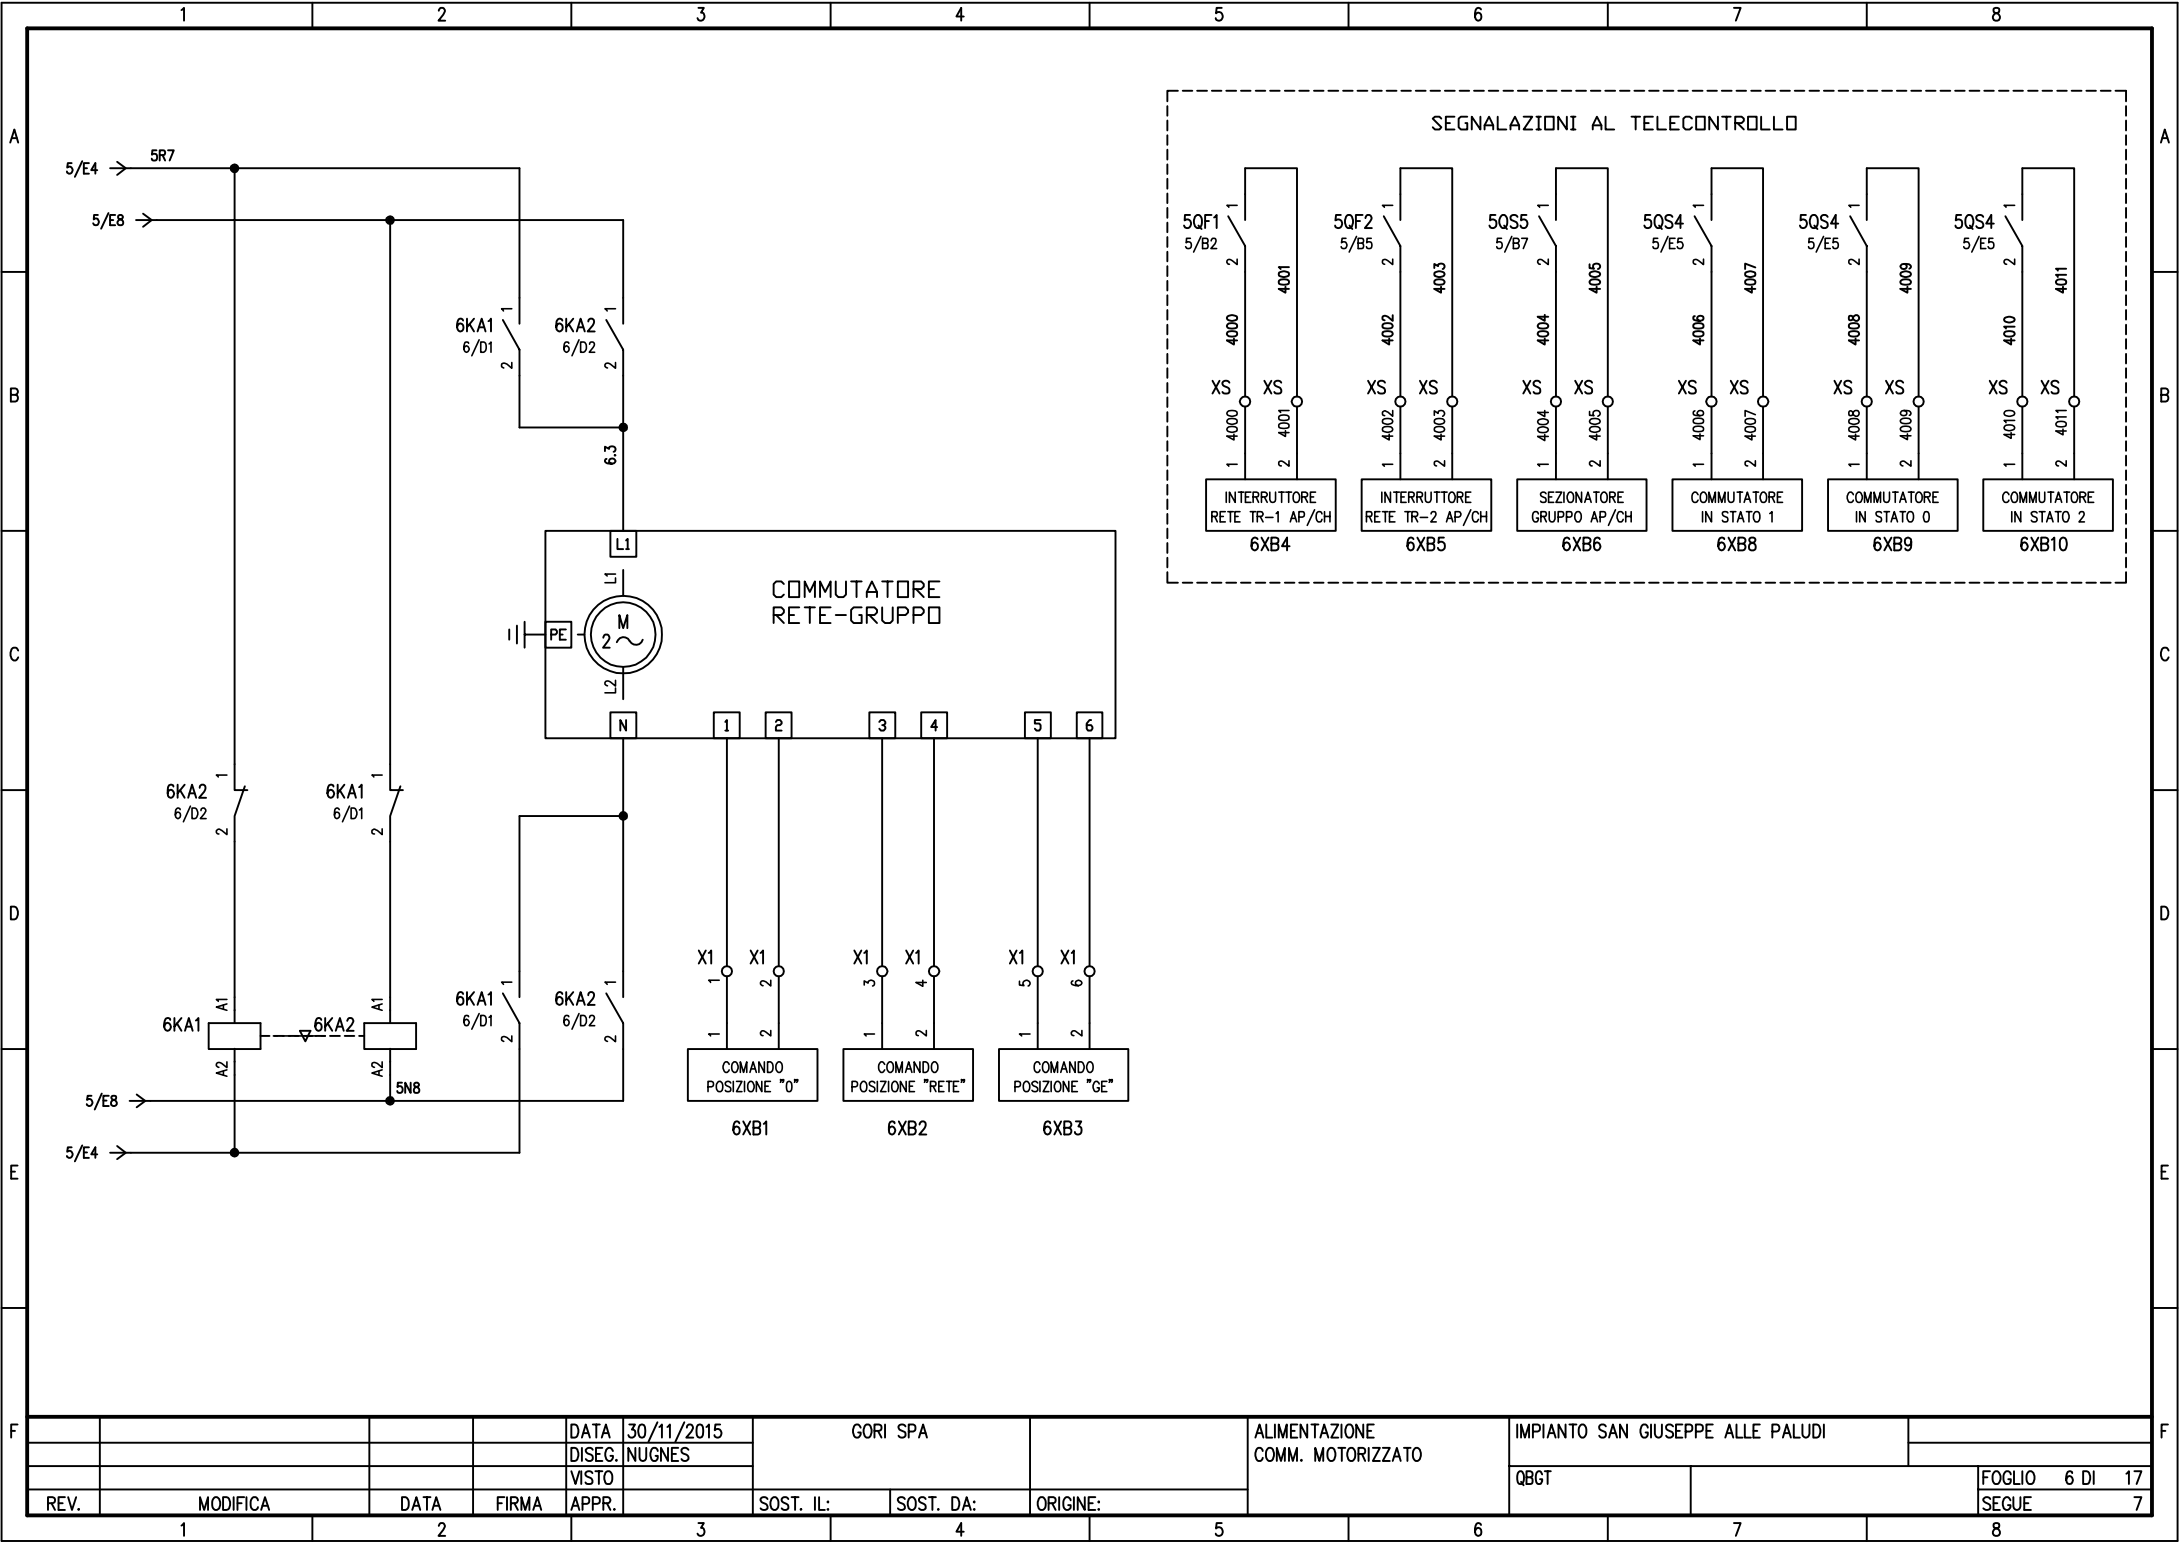



				DATA	30/11/2015	GORI SPA		ALIMENTAZIONE COMM. MOTORIZZATO		IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		
				DISEG.	NUGNES							
				VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		QBGT		FOGLIO 6 DI 17
1		2				3	4	5	6	7	8	SEGUE 7

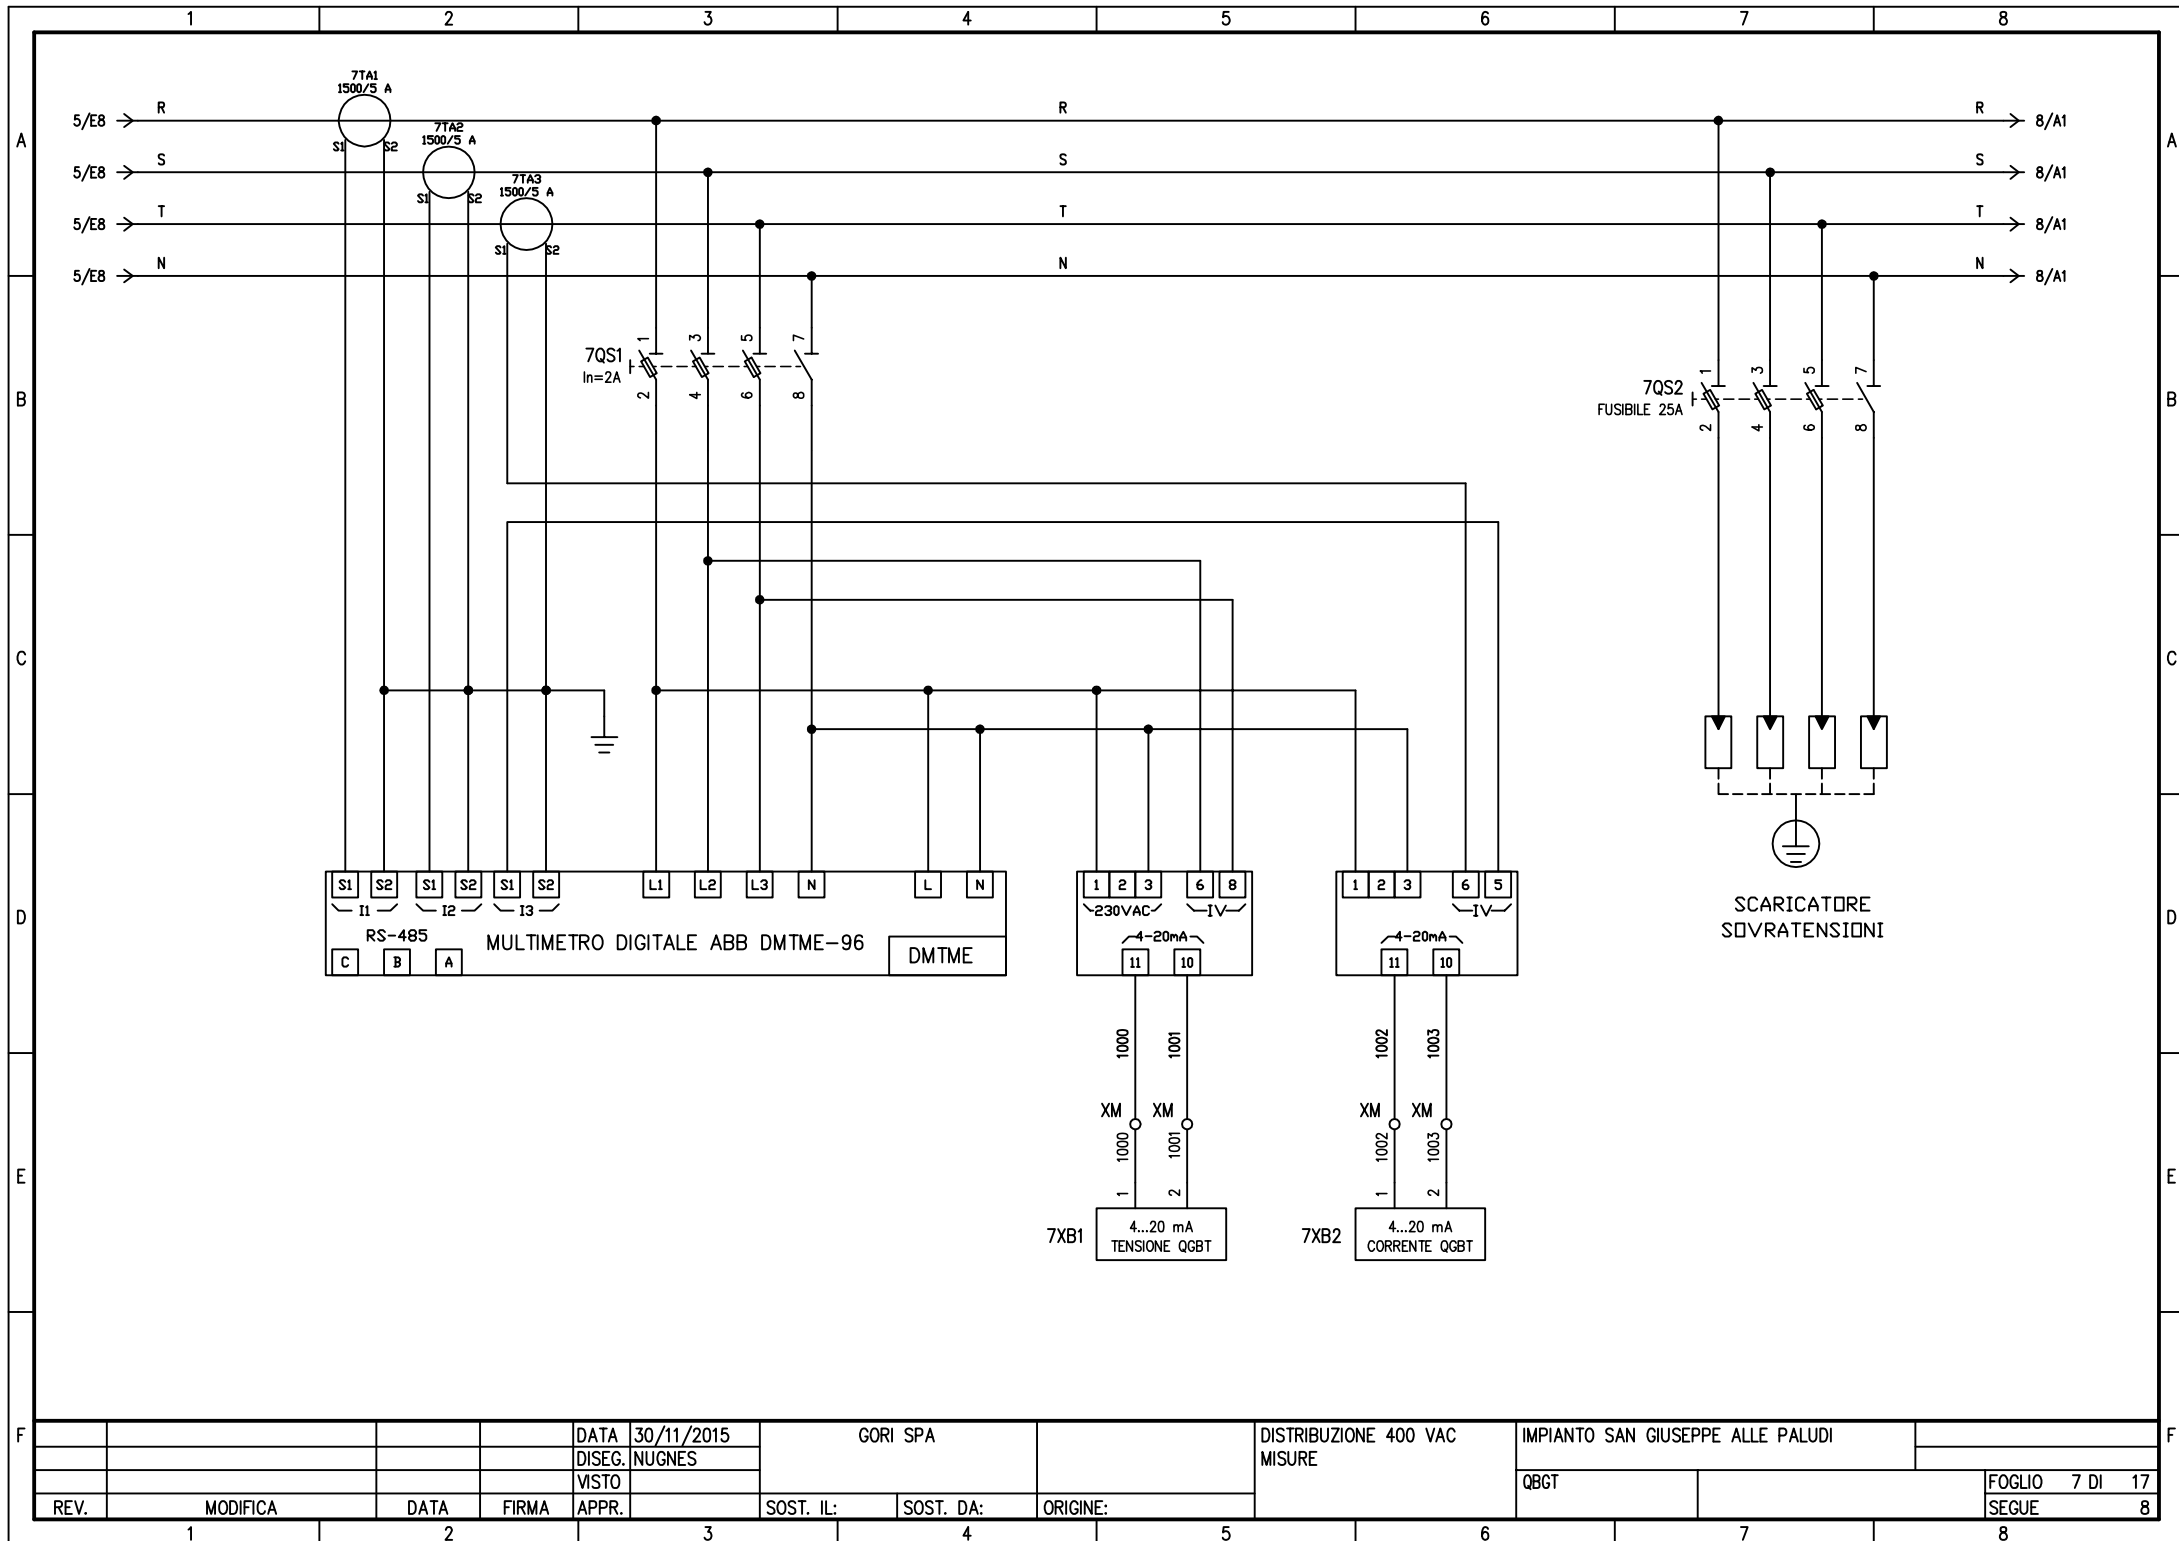


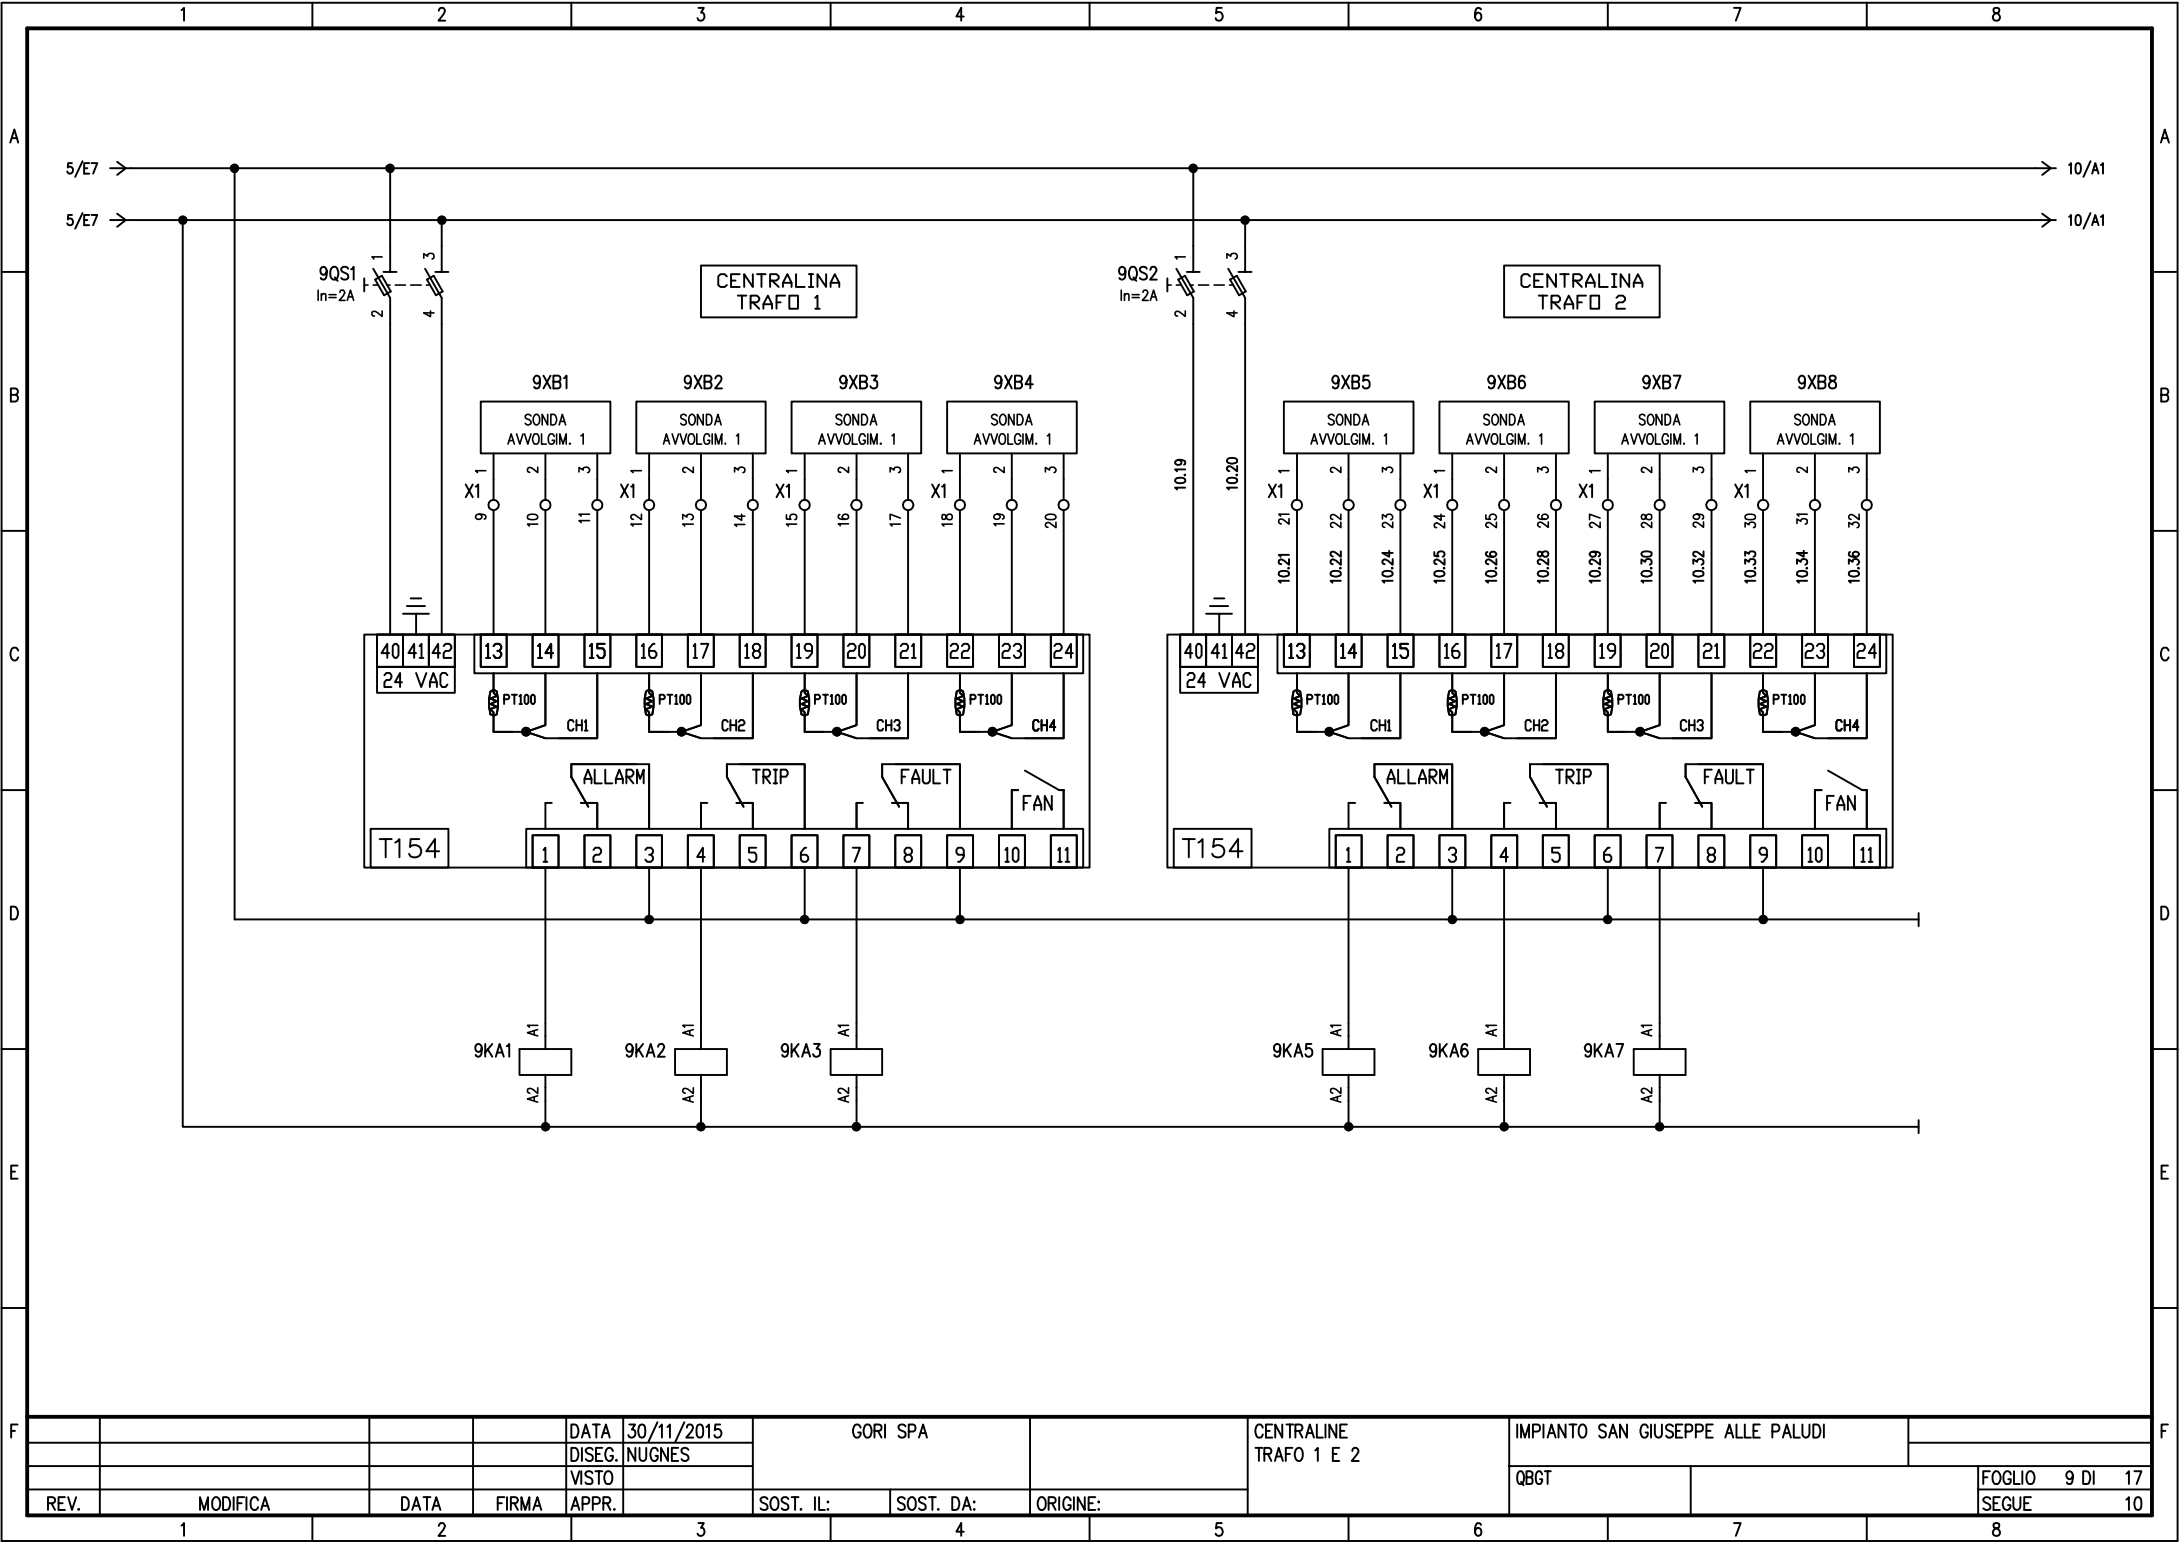


				DATA	30/11/2015	GORI SPA		CENTRALINE	IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		
				DISEG.	NUGNES			TRAFIO 1 E 2			
				VISTO					QBGT		FOGLIO 9 DI 17
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE 10

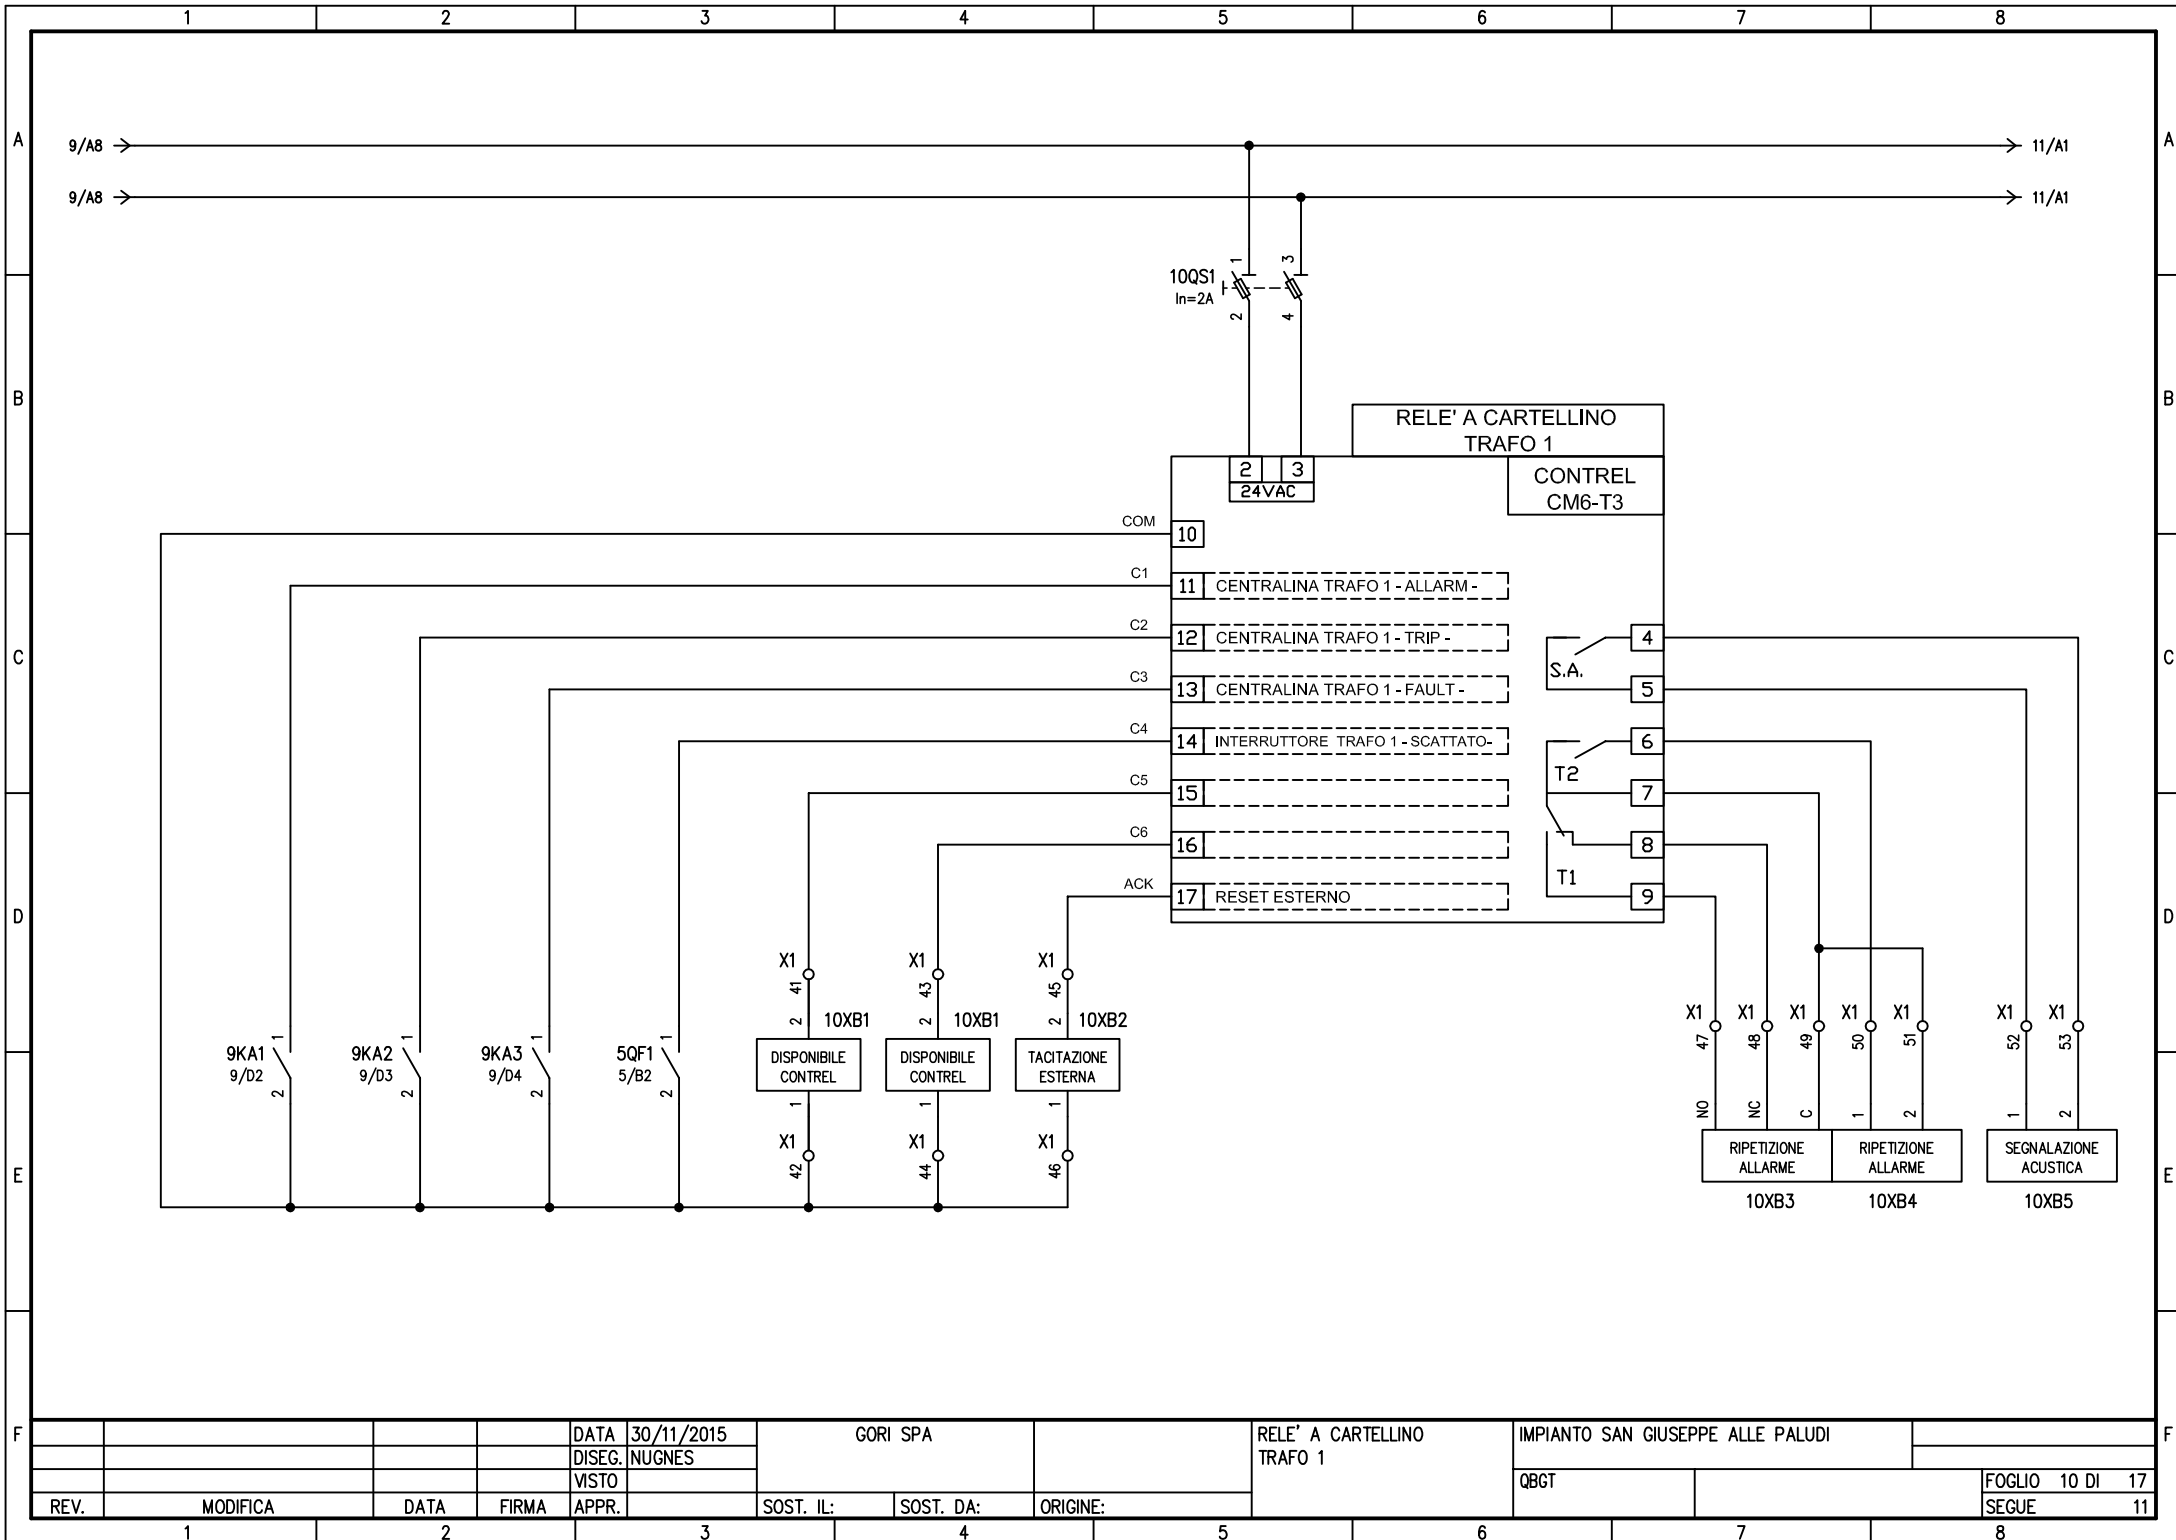

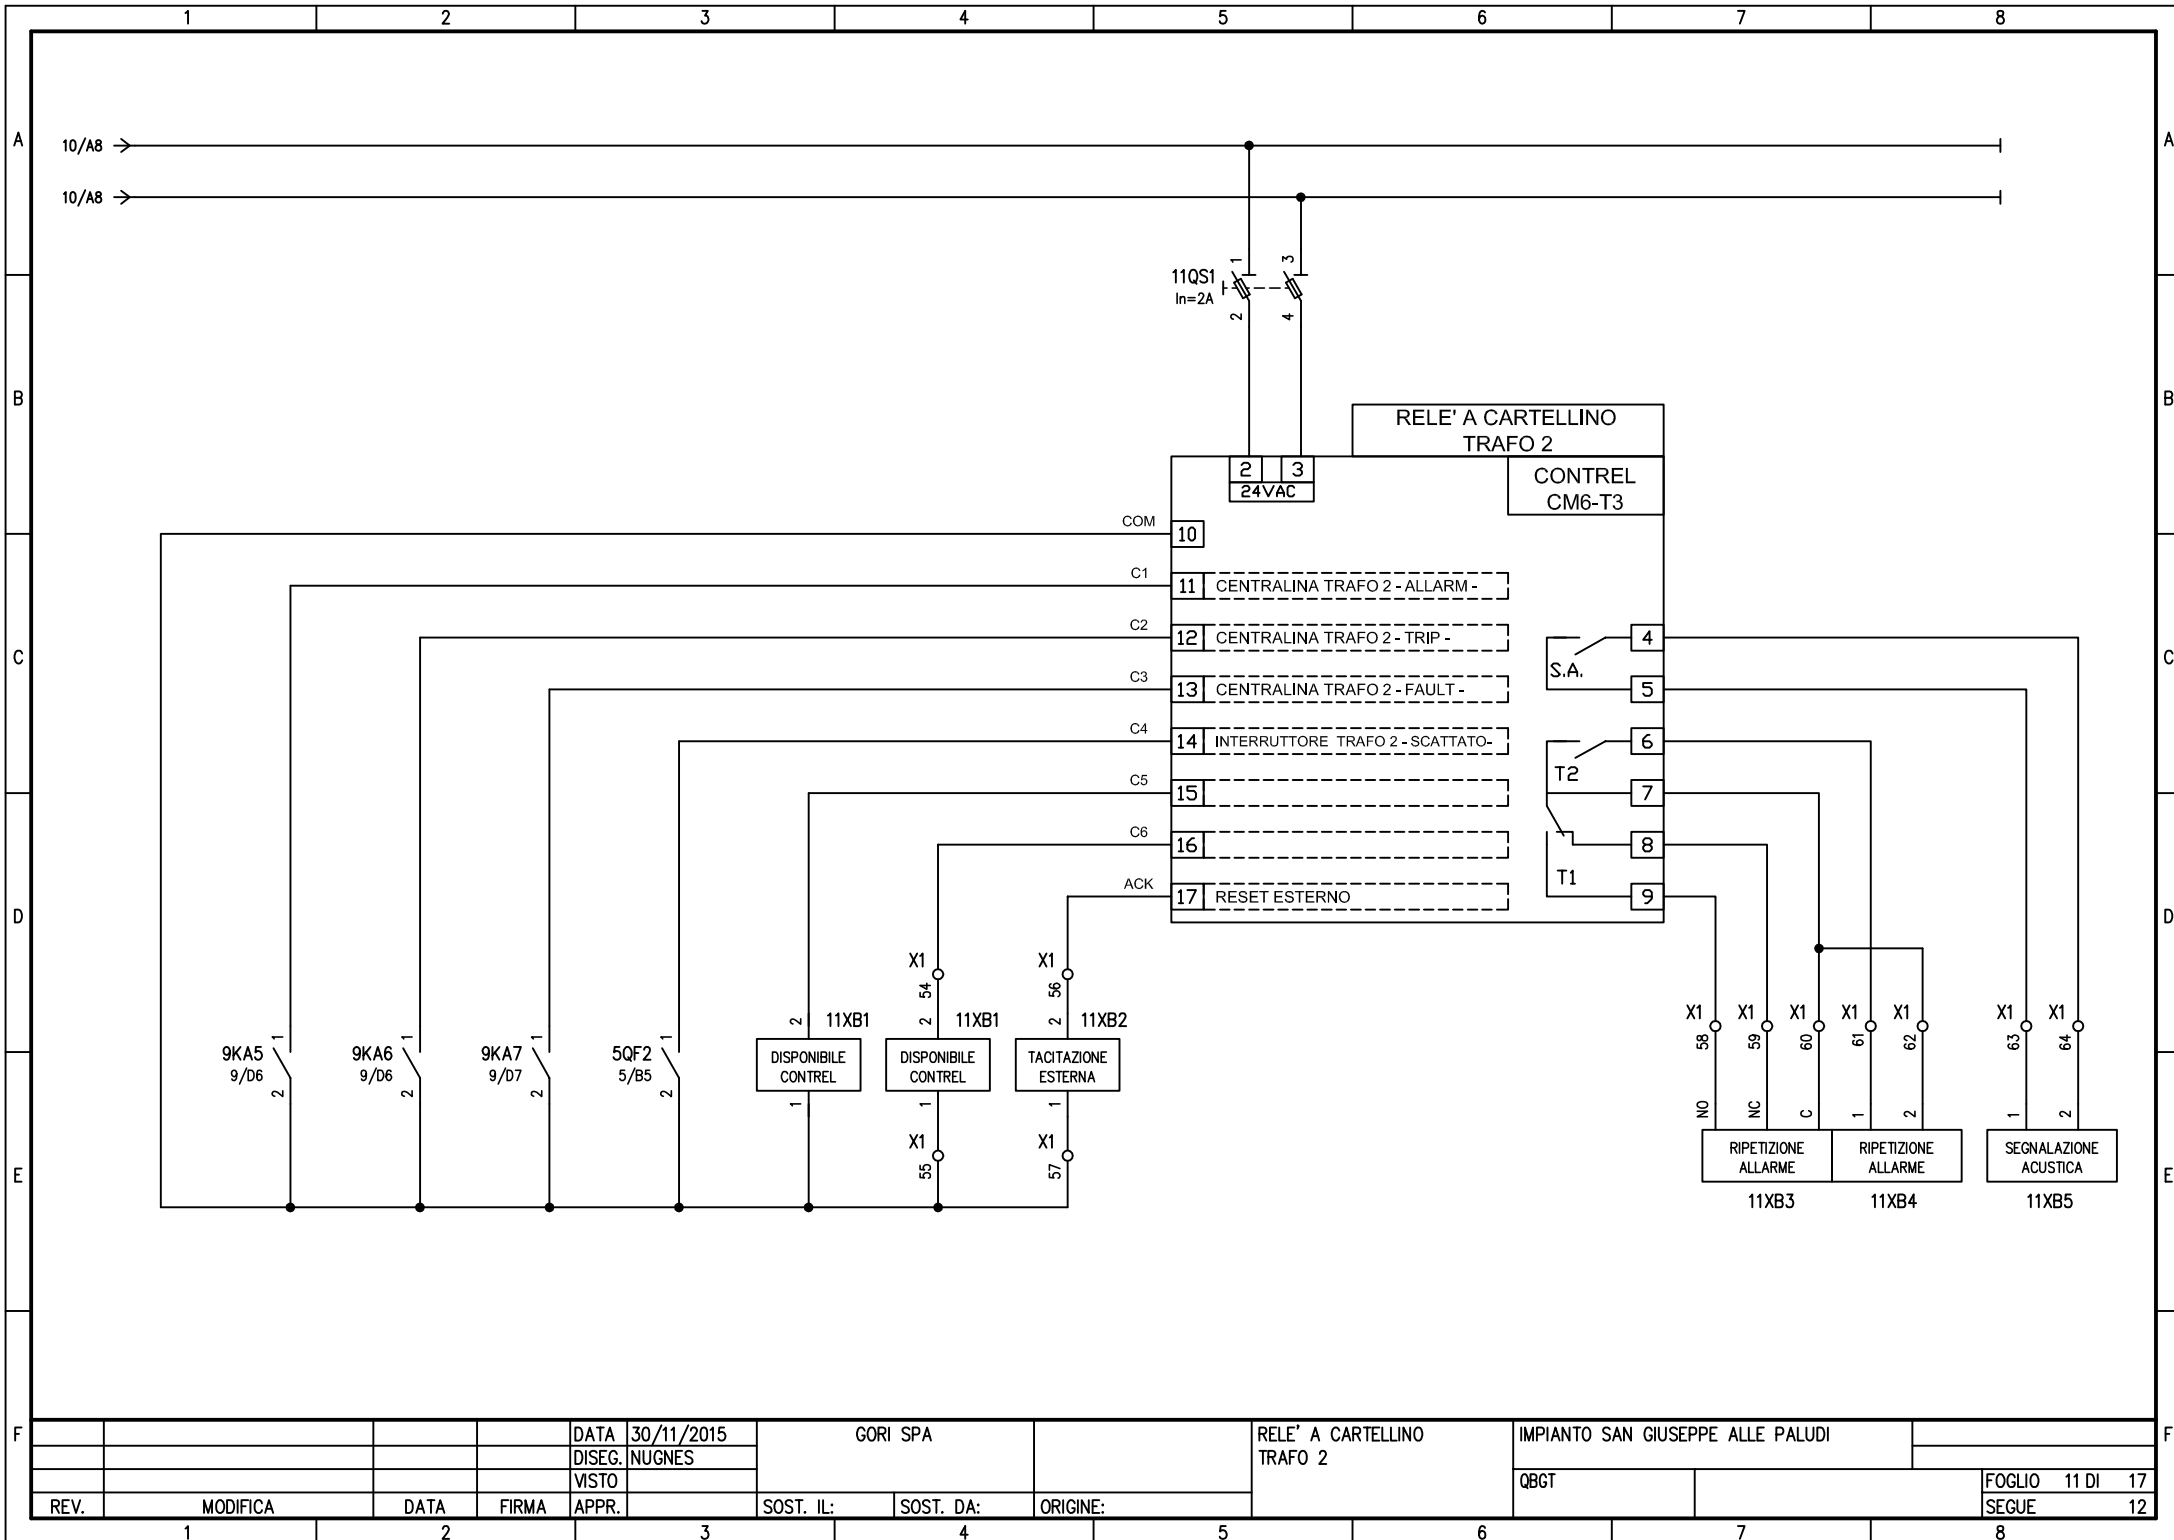

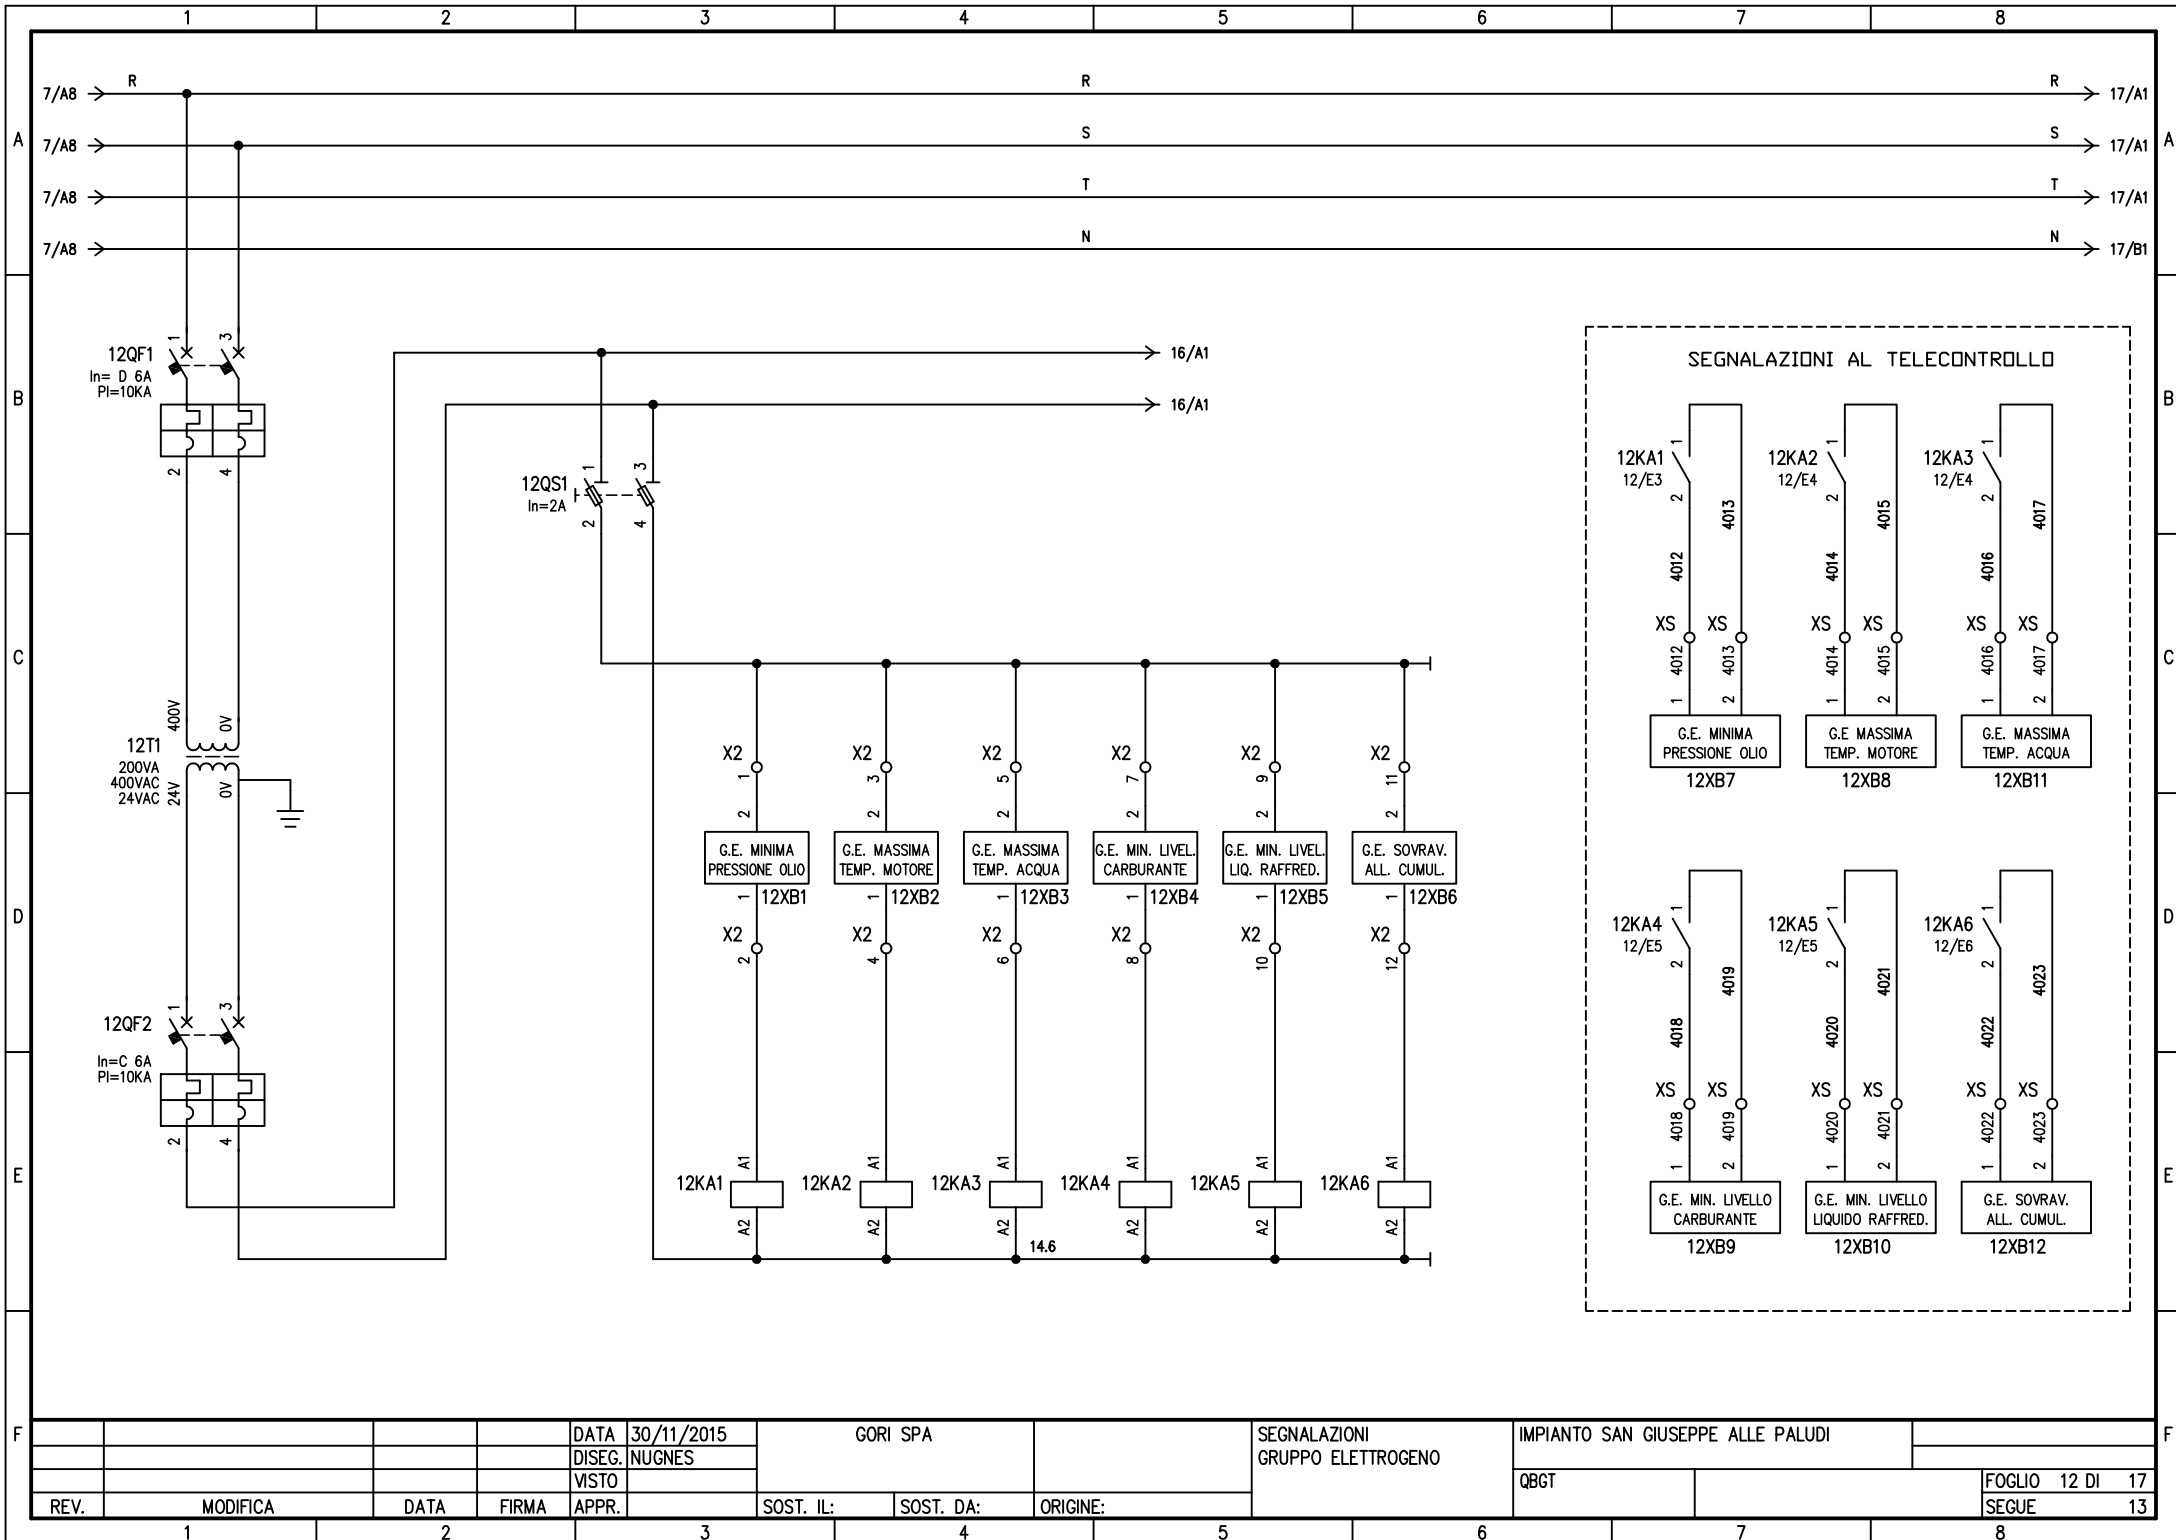

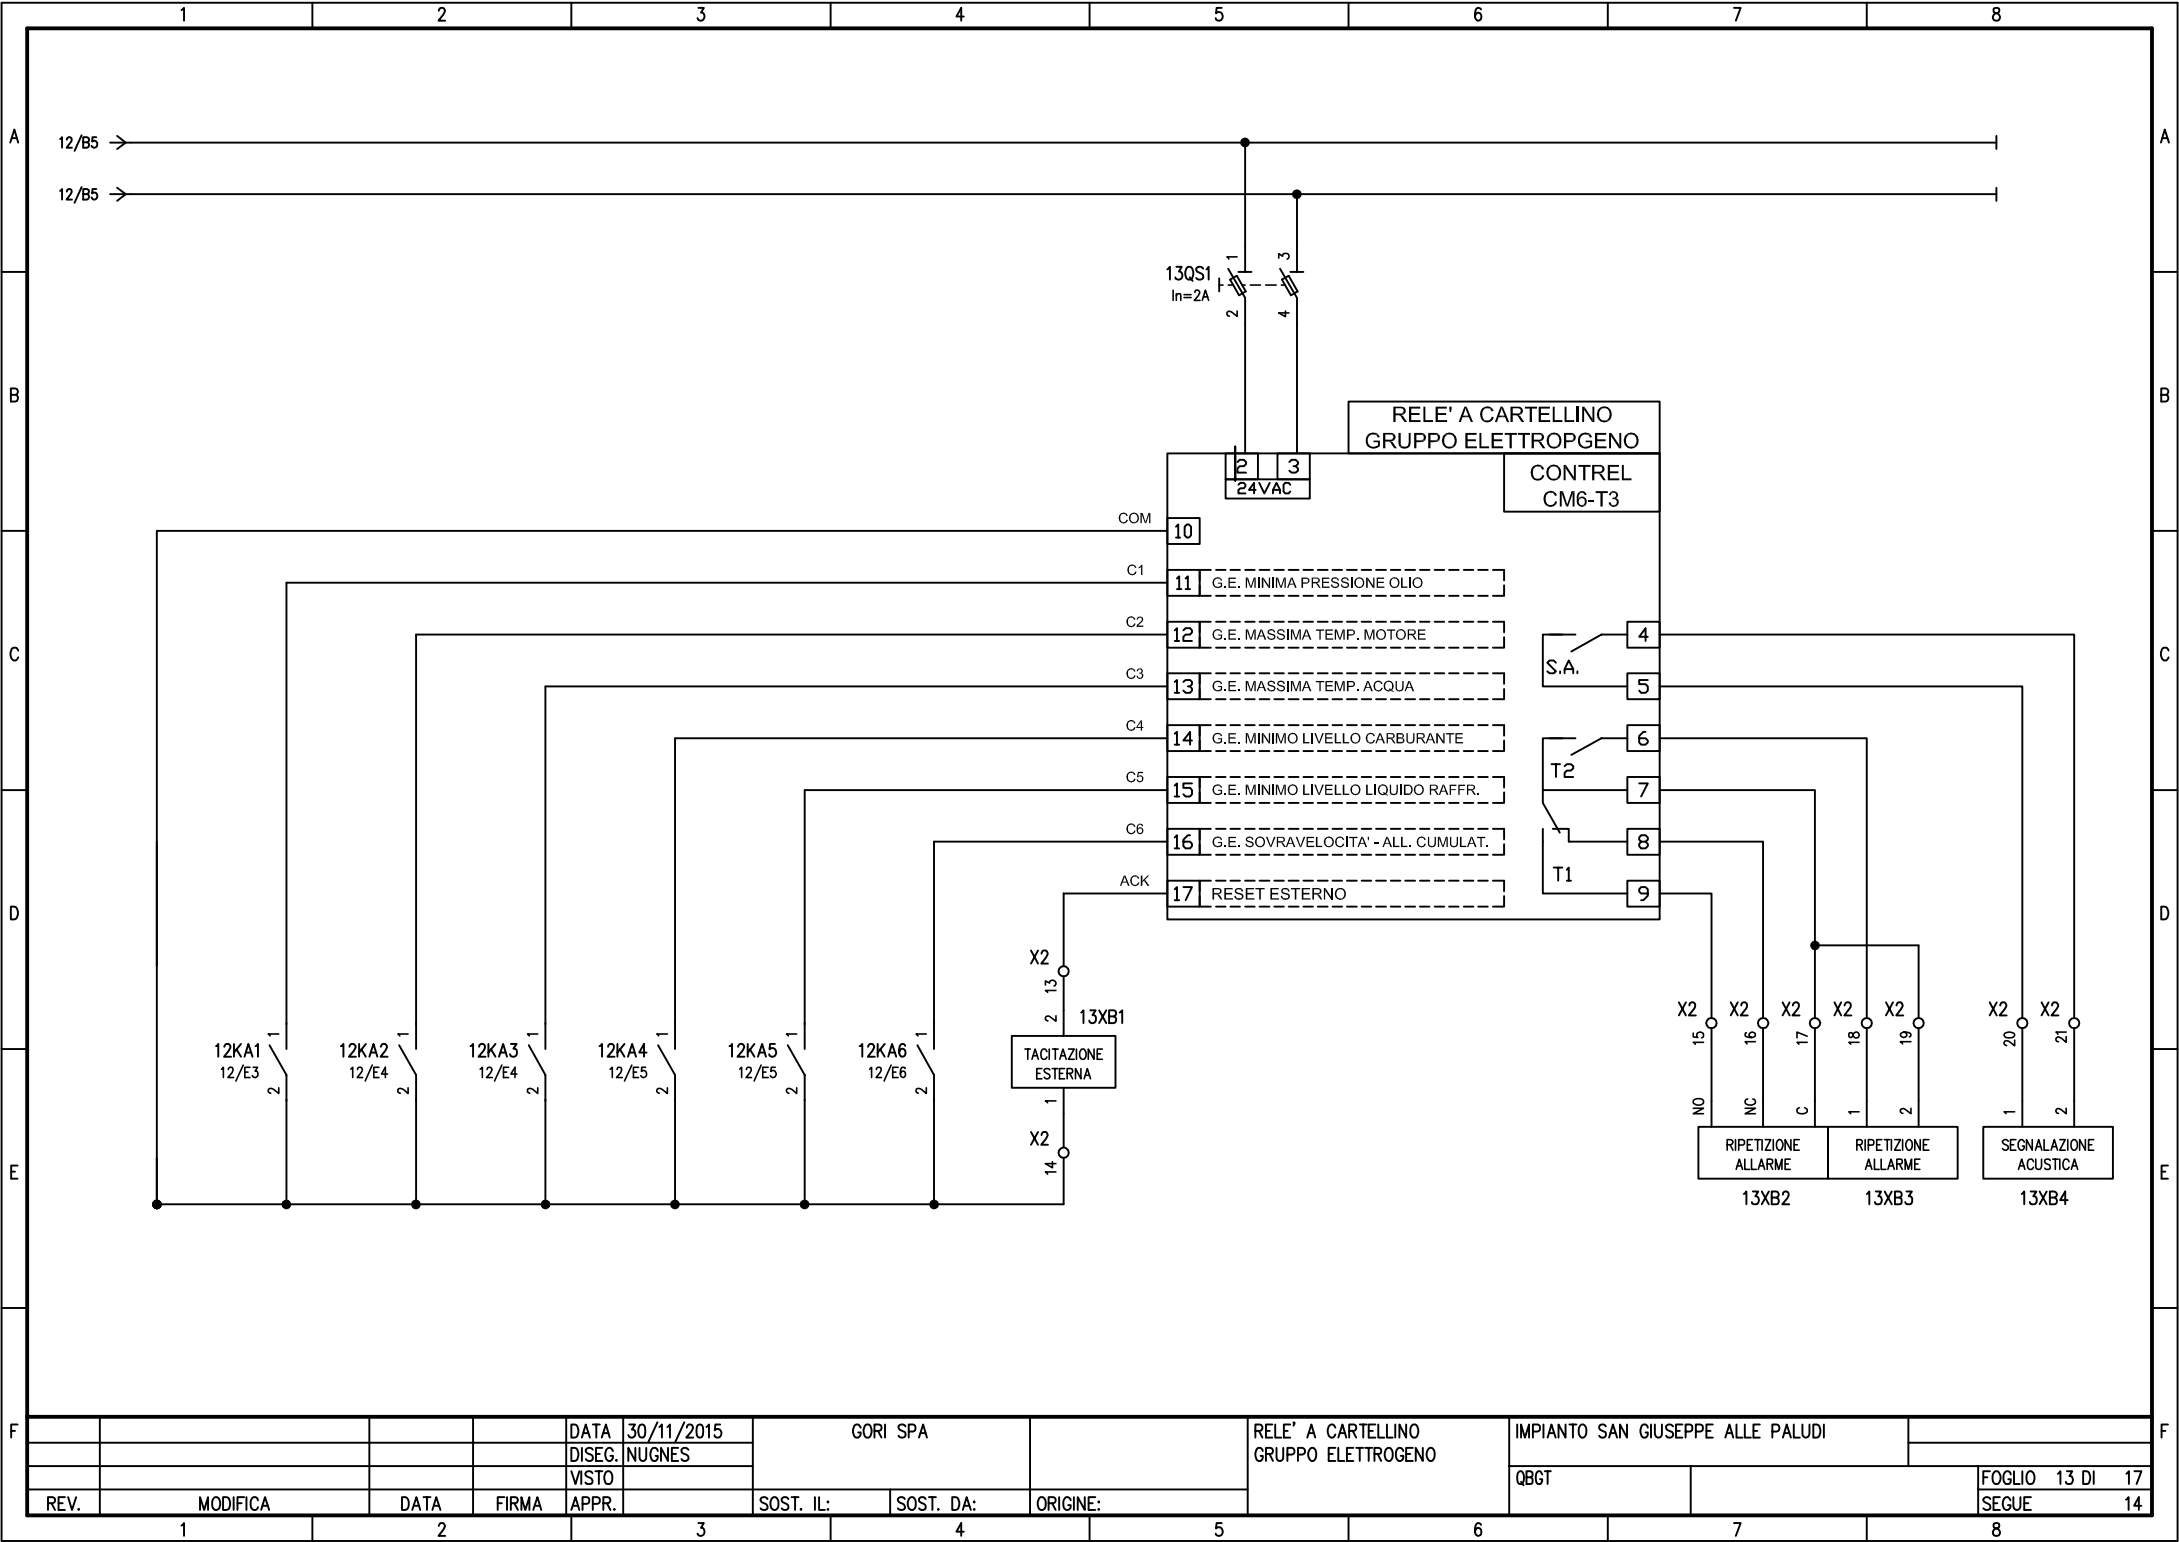

				DATA	30/11/2015	GORI SPA		RELE' A CARTELLINO GRUPPO ELETTROGENO		IMPIANTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		
				DISEG.	NUGNES							
				VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		QBGT		FOGLIO 13 DI 17
1		2				3	4	5	6	7	8	SEQUE 14

