

Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



Comune di Torre del Greco
Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento
dei reflui ai sistemi depurativi comprensoriali
- 2° Lotto -

 AceaGori Servizi Gruppo Acea	7305	PROGETTO DEFINITIVO				
	Elaborato:	Titolo:				
	EG 42	Sollevamento San Giuseppe alle Paludi Schema quadro avviatore elettropompe da 140 kW con soft-starter QAVV				
	Scala:					
INGEGNERIA Il Responsabile ing. Domenico Cesare		Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
COLLABORATORI						
geom. Domingo Gambardella						
geom. Raimondo Nugnes						
DATA		DIRETTORE TECNICO ing. Antonio De Cicco		IL R.U.P.		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400 V

FREQUENZA:
f = 50 HZ

POTENZE E CORRENTI:

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

STRUTTURA DEL QUADRO:
PORTANTE IN CARPENTERIA METALLICA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP 55

PROGETTAZIONE AGS Scarl		TENSIONE 400 V ESERCIZIO 220 V		NORME CEI 17-13/1		PROTEZIONE IP 55		
SERIE		TENSIONE 24 Vac COMANDI						
COMMESSA		TENSIONE 24 VDC SEGNALI						
COMMITTENTE GORI SPA								
						QUADRO AVVIATORE SOFT-STARTERS POMPE DI SOLLEVAMENTO DA 140 KW SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		
				DATA	FIRME			
				DISEG. 26/11/2015	NUGNES			
				VISTO				
				APPR.				
						FOGLIO 1		
						T.F. 12		
REV.	REVISIONE	DATA	FIRME	SOST. DA:		SOST. IL:		ORIGINE


	1	2	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F


				DATA	26/11/2015	GORI SPA			ELENCO FOGLI	SOLLEVAMENTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI			
				DISEG.	NUGNES								
				VISTO									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		QAVV		FOGLIO 2 DI 12 SEGUE 3	
1		2		3		4		5		6		7	8


FOGLIO	TITOLO 1	TITOLO 2	SEGUE FOGLIO
2	ELENCO	FOGLI	3
3	LEGENDA	SIMBOLI	4
4	CONFIGURAZIONE	ARMADIO	5
5	AUSILIARI	QUADRO SOFTSTARTER	6
6	AUSILIARI	QUADRO SOFTSTARTER	7
7	SCHEMA DI COLLEGAMENTO	SOFTSTARTER	8
8	AUSILIARI	DI COMANDO	9
9	LAMPADE	DI SEGNALAZIONI	10
10	GESTIONE	DA TELECONTROLLO	11
11	SEGNALAZIONI	DA TELECONTROLLO	12
12	SEGNALAZIONI		


[illegible]

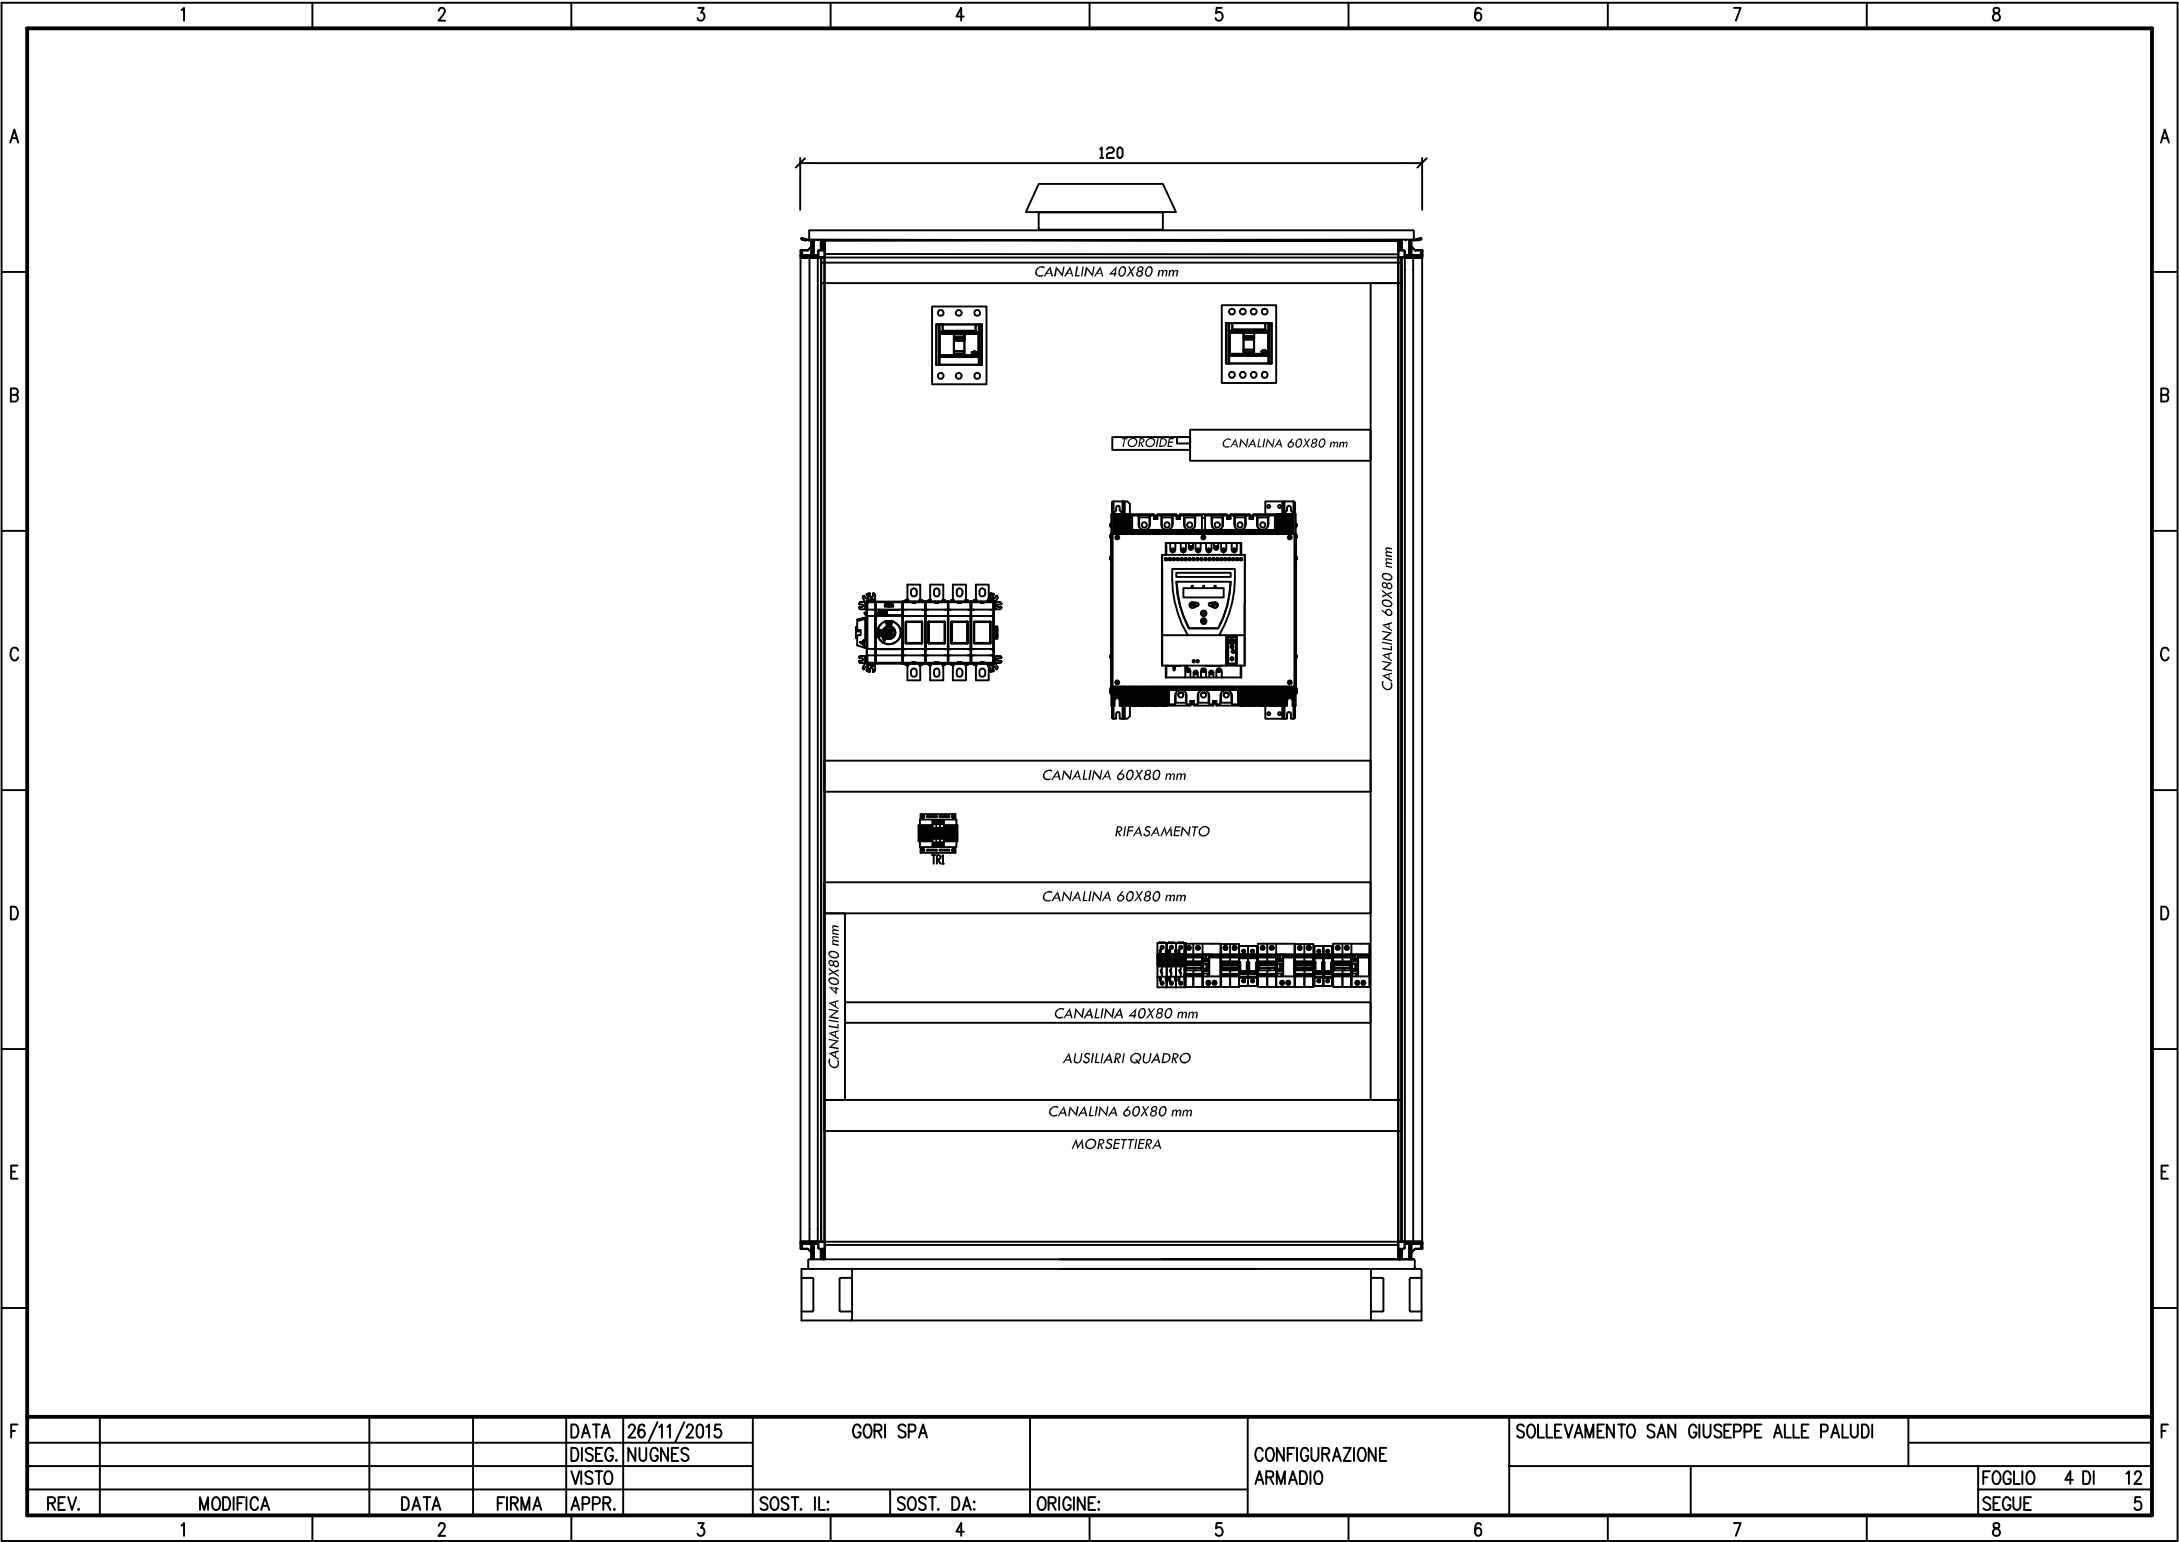


				DATA	26/11/2015	GORI SPA			CONFIGURAZIONE ARMADIO	SOLLEVAMENTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI		
				DISEG.	NUGNES							
				VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:				FOGLIO 4 DI 12
1		2				3	4	5	6	7	8	SEGUE 5

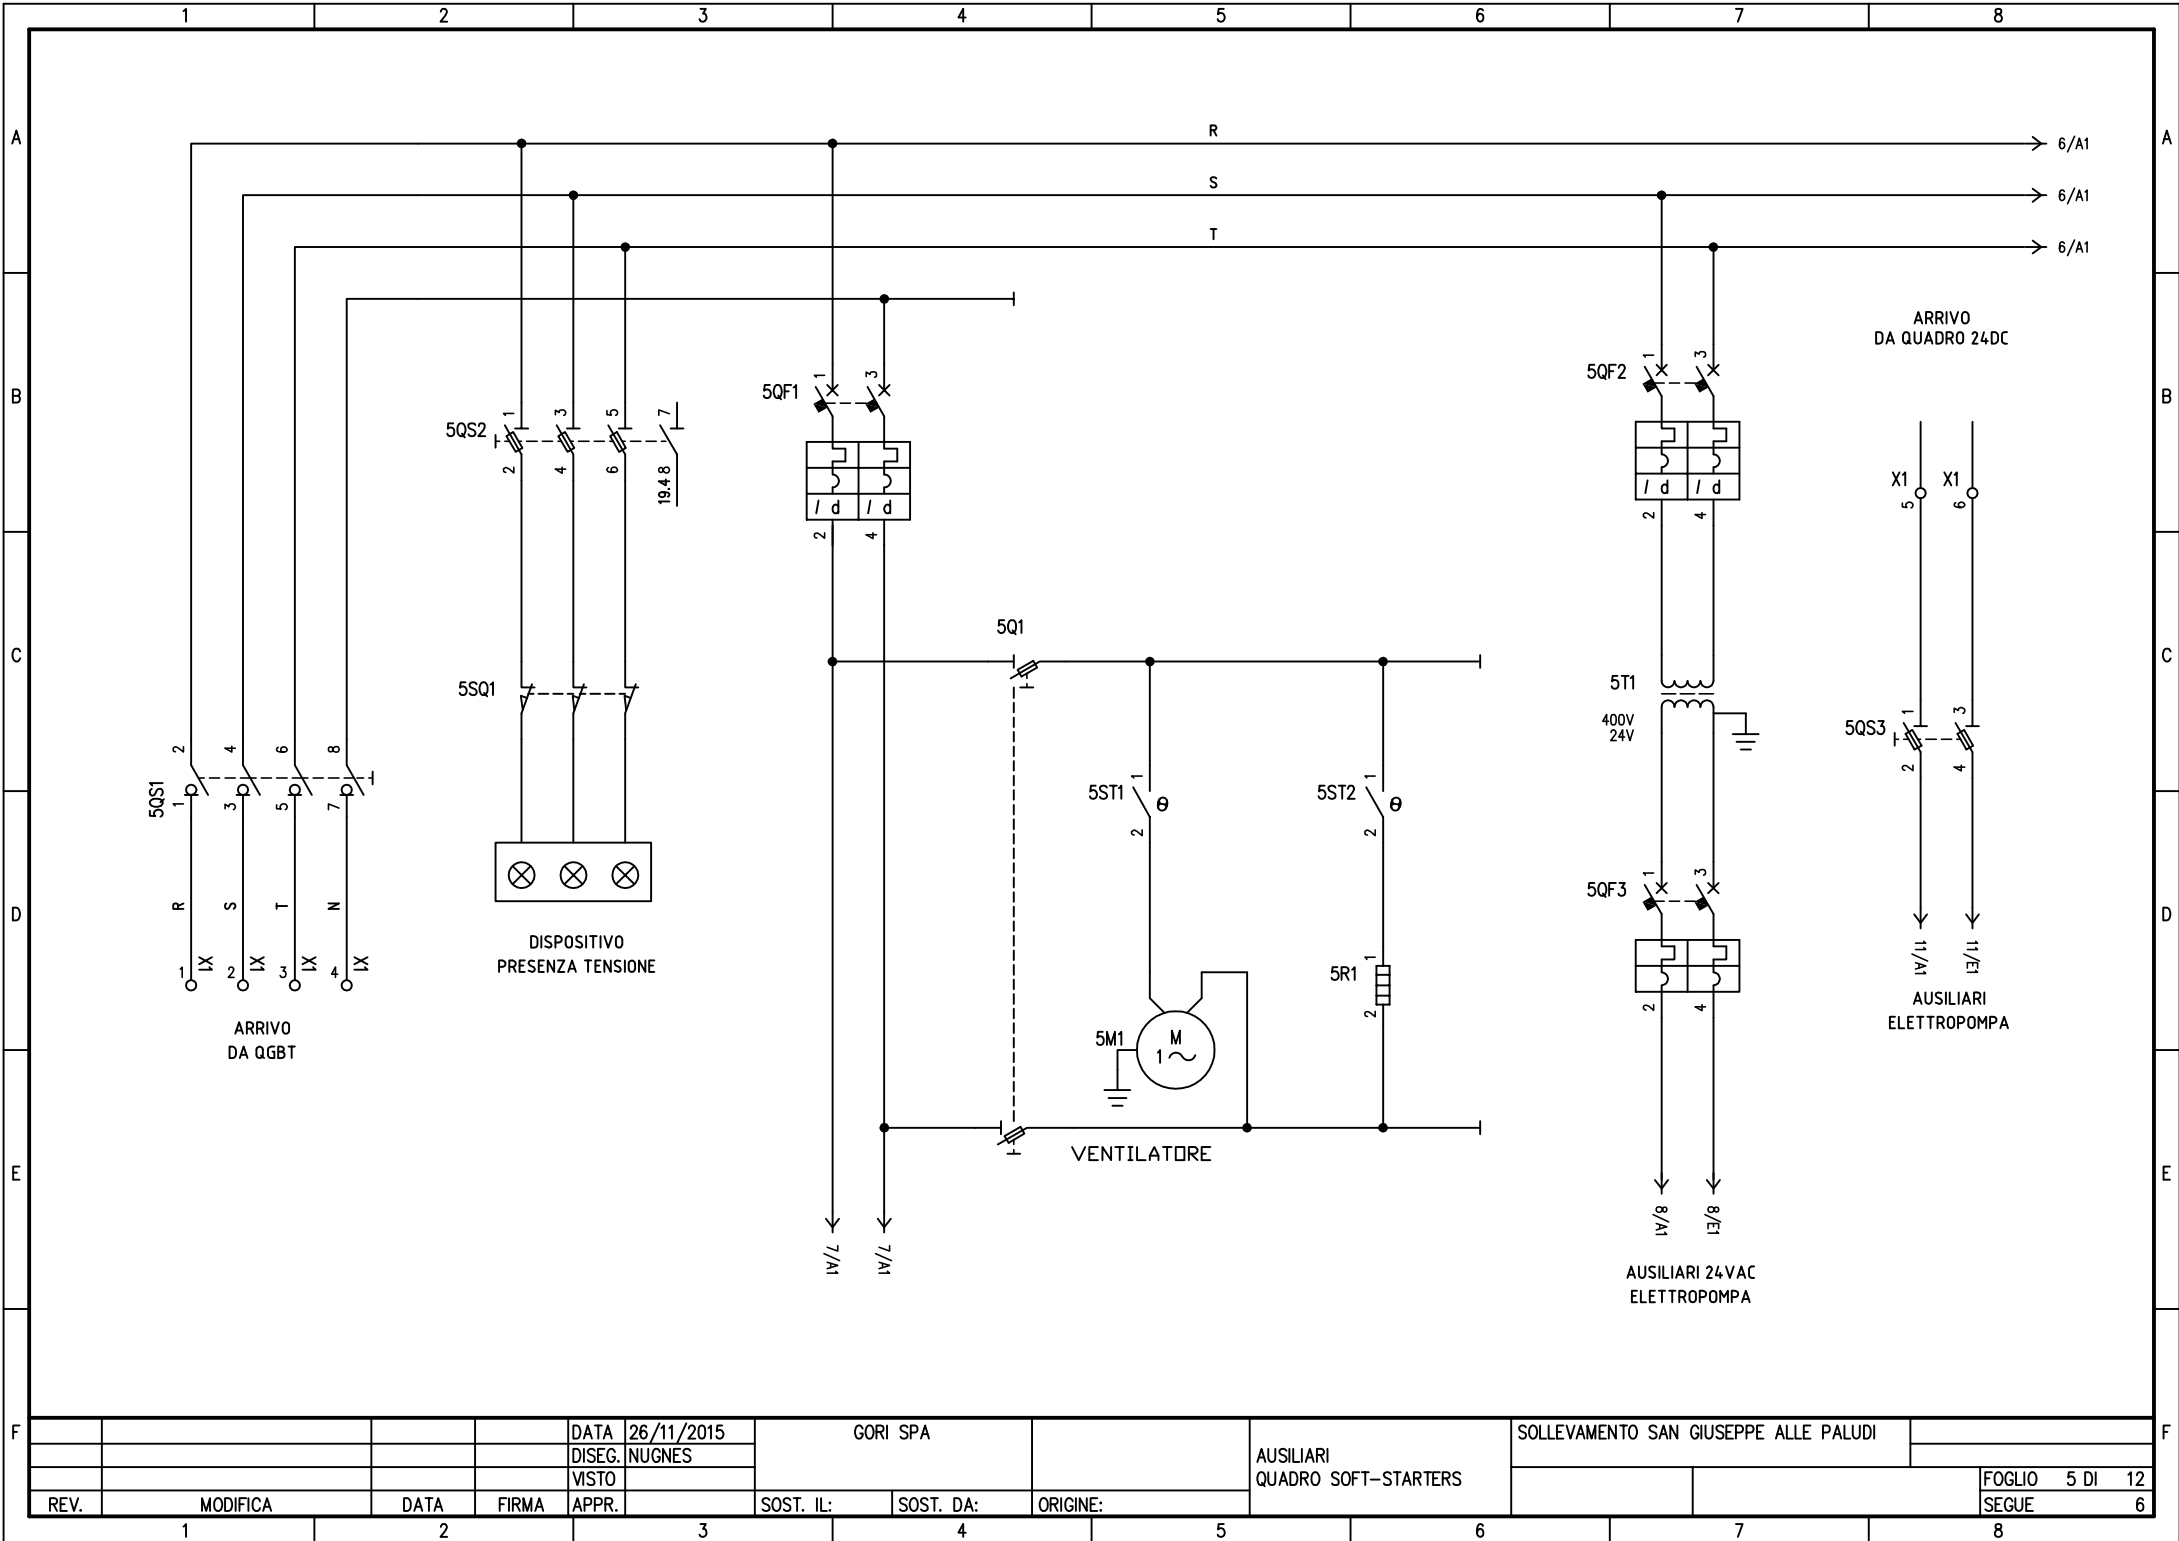



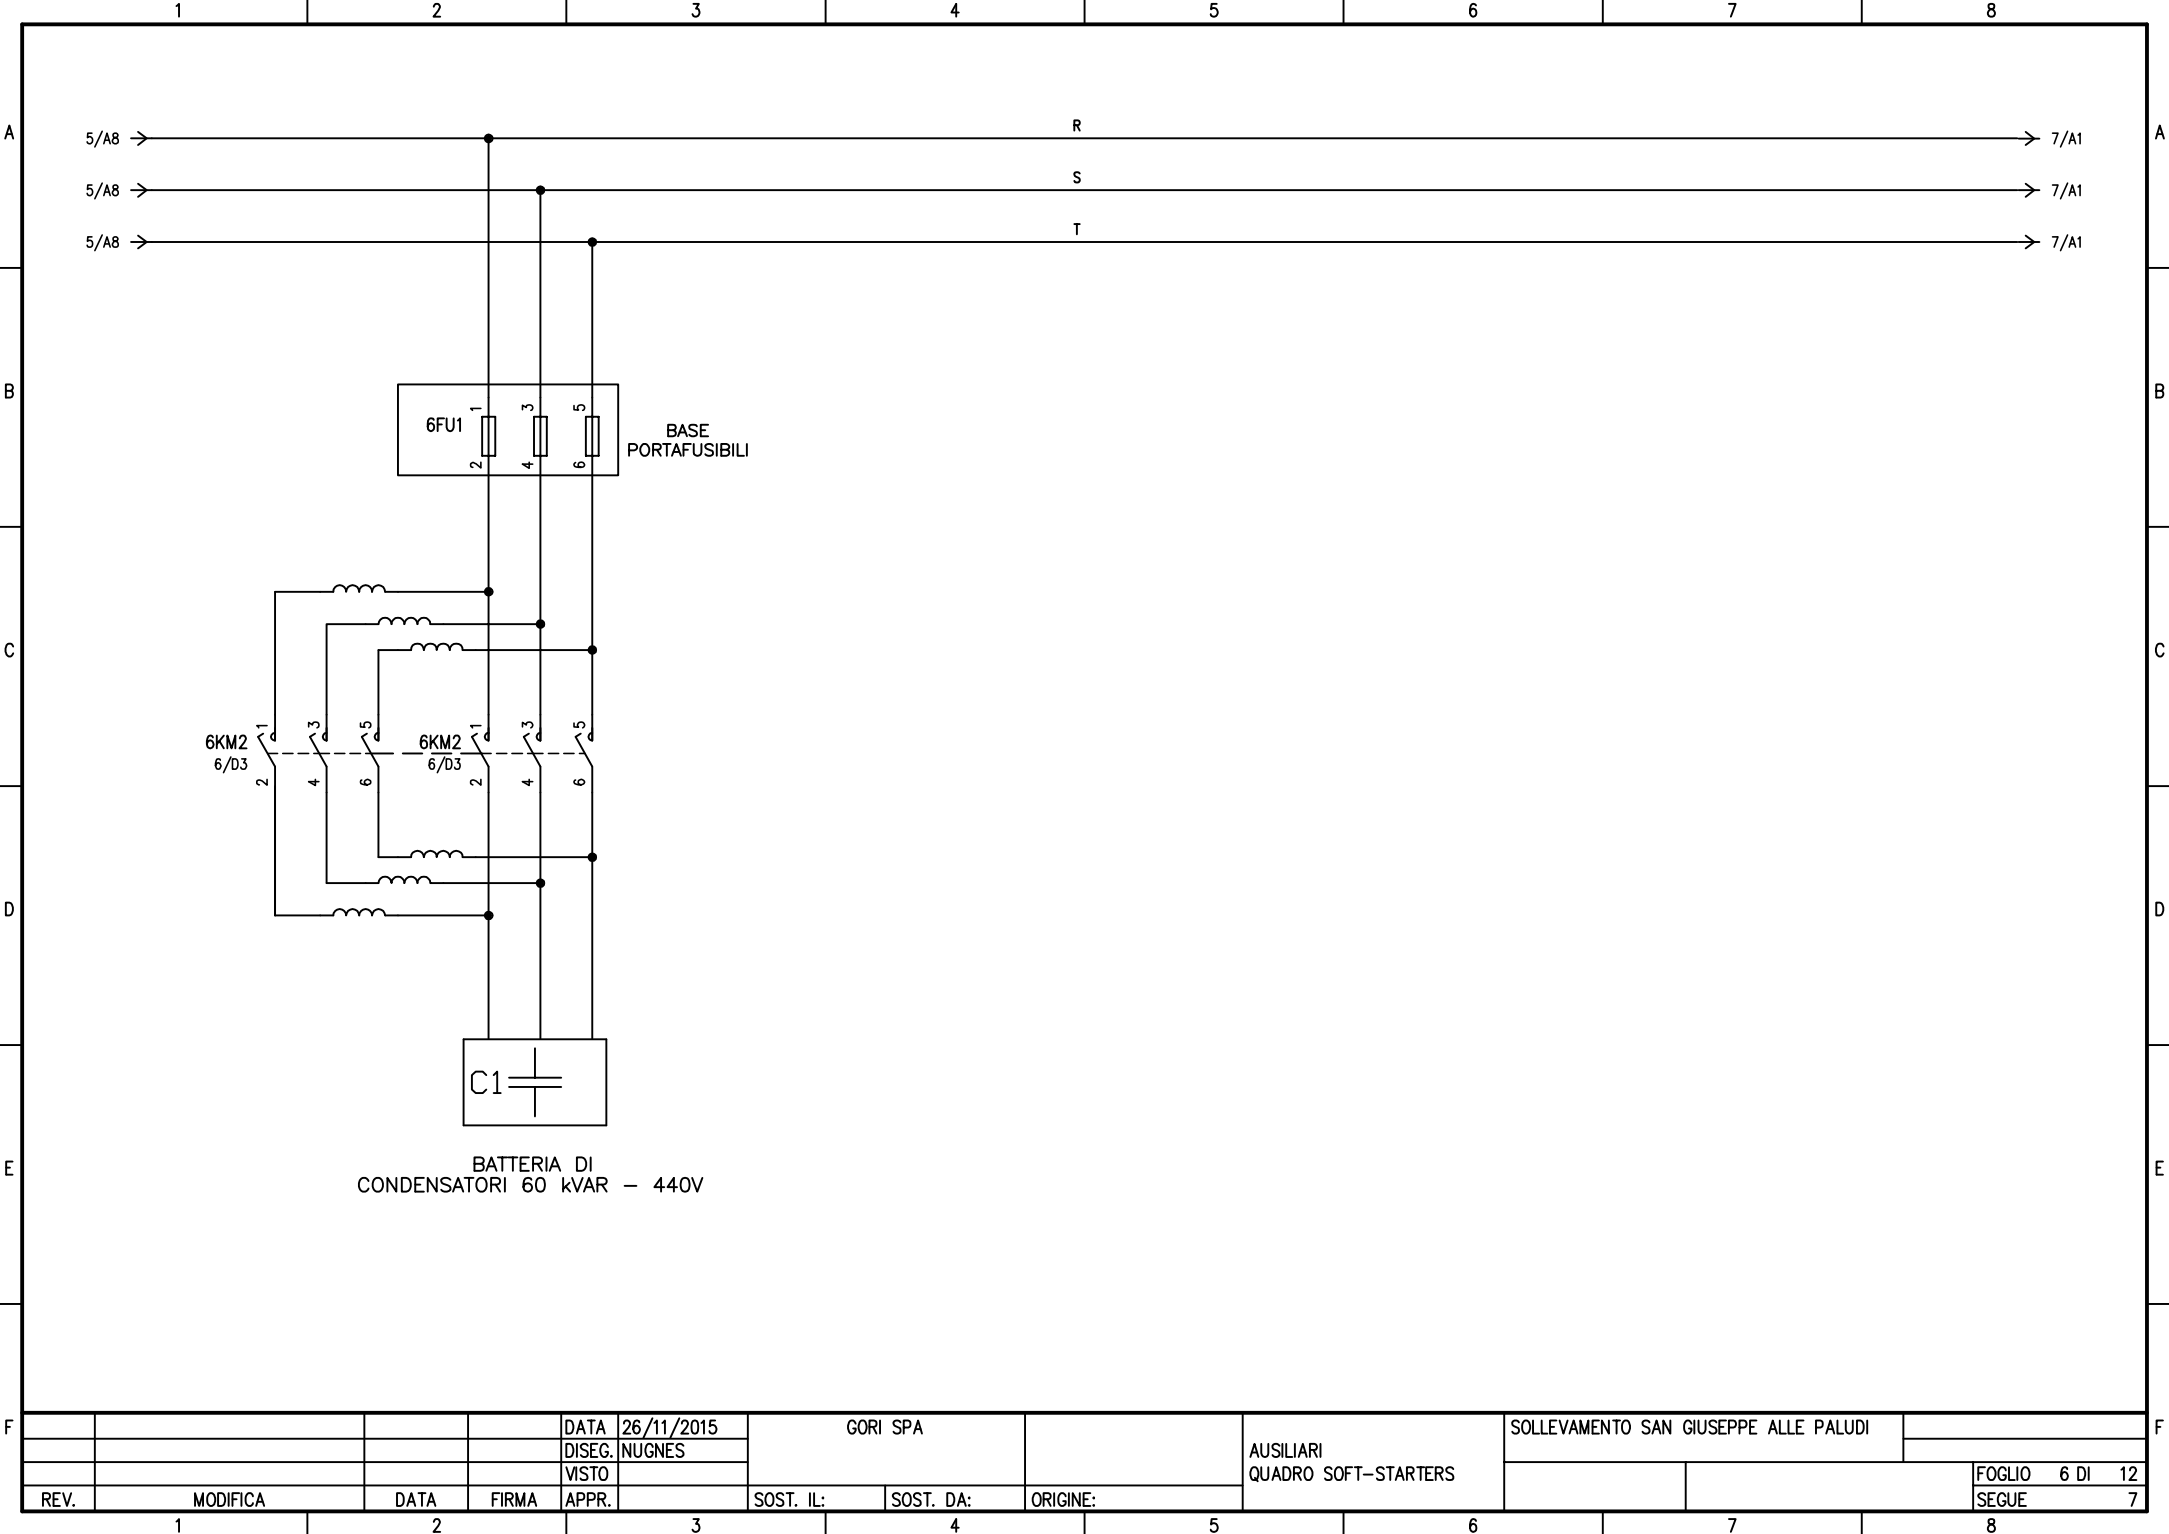


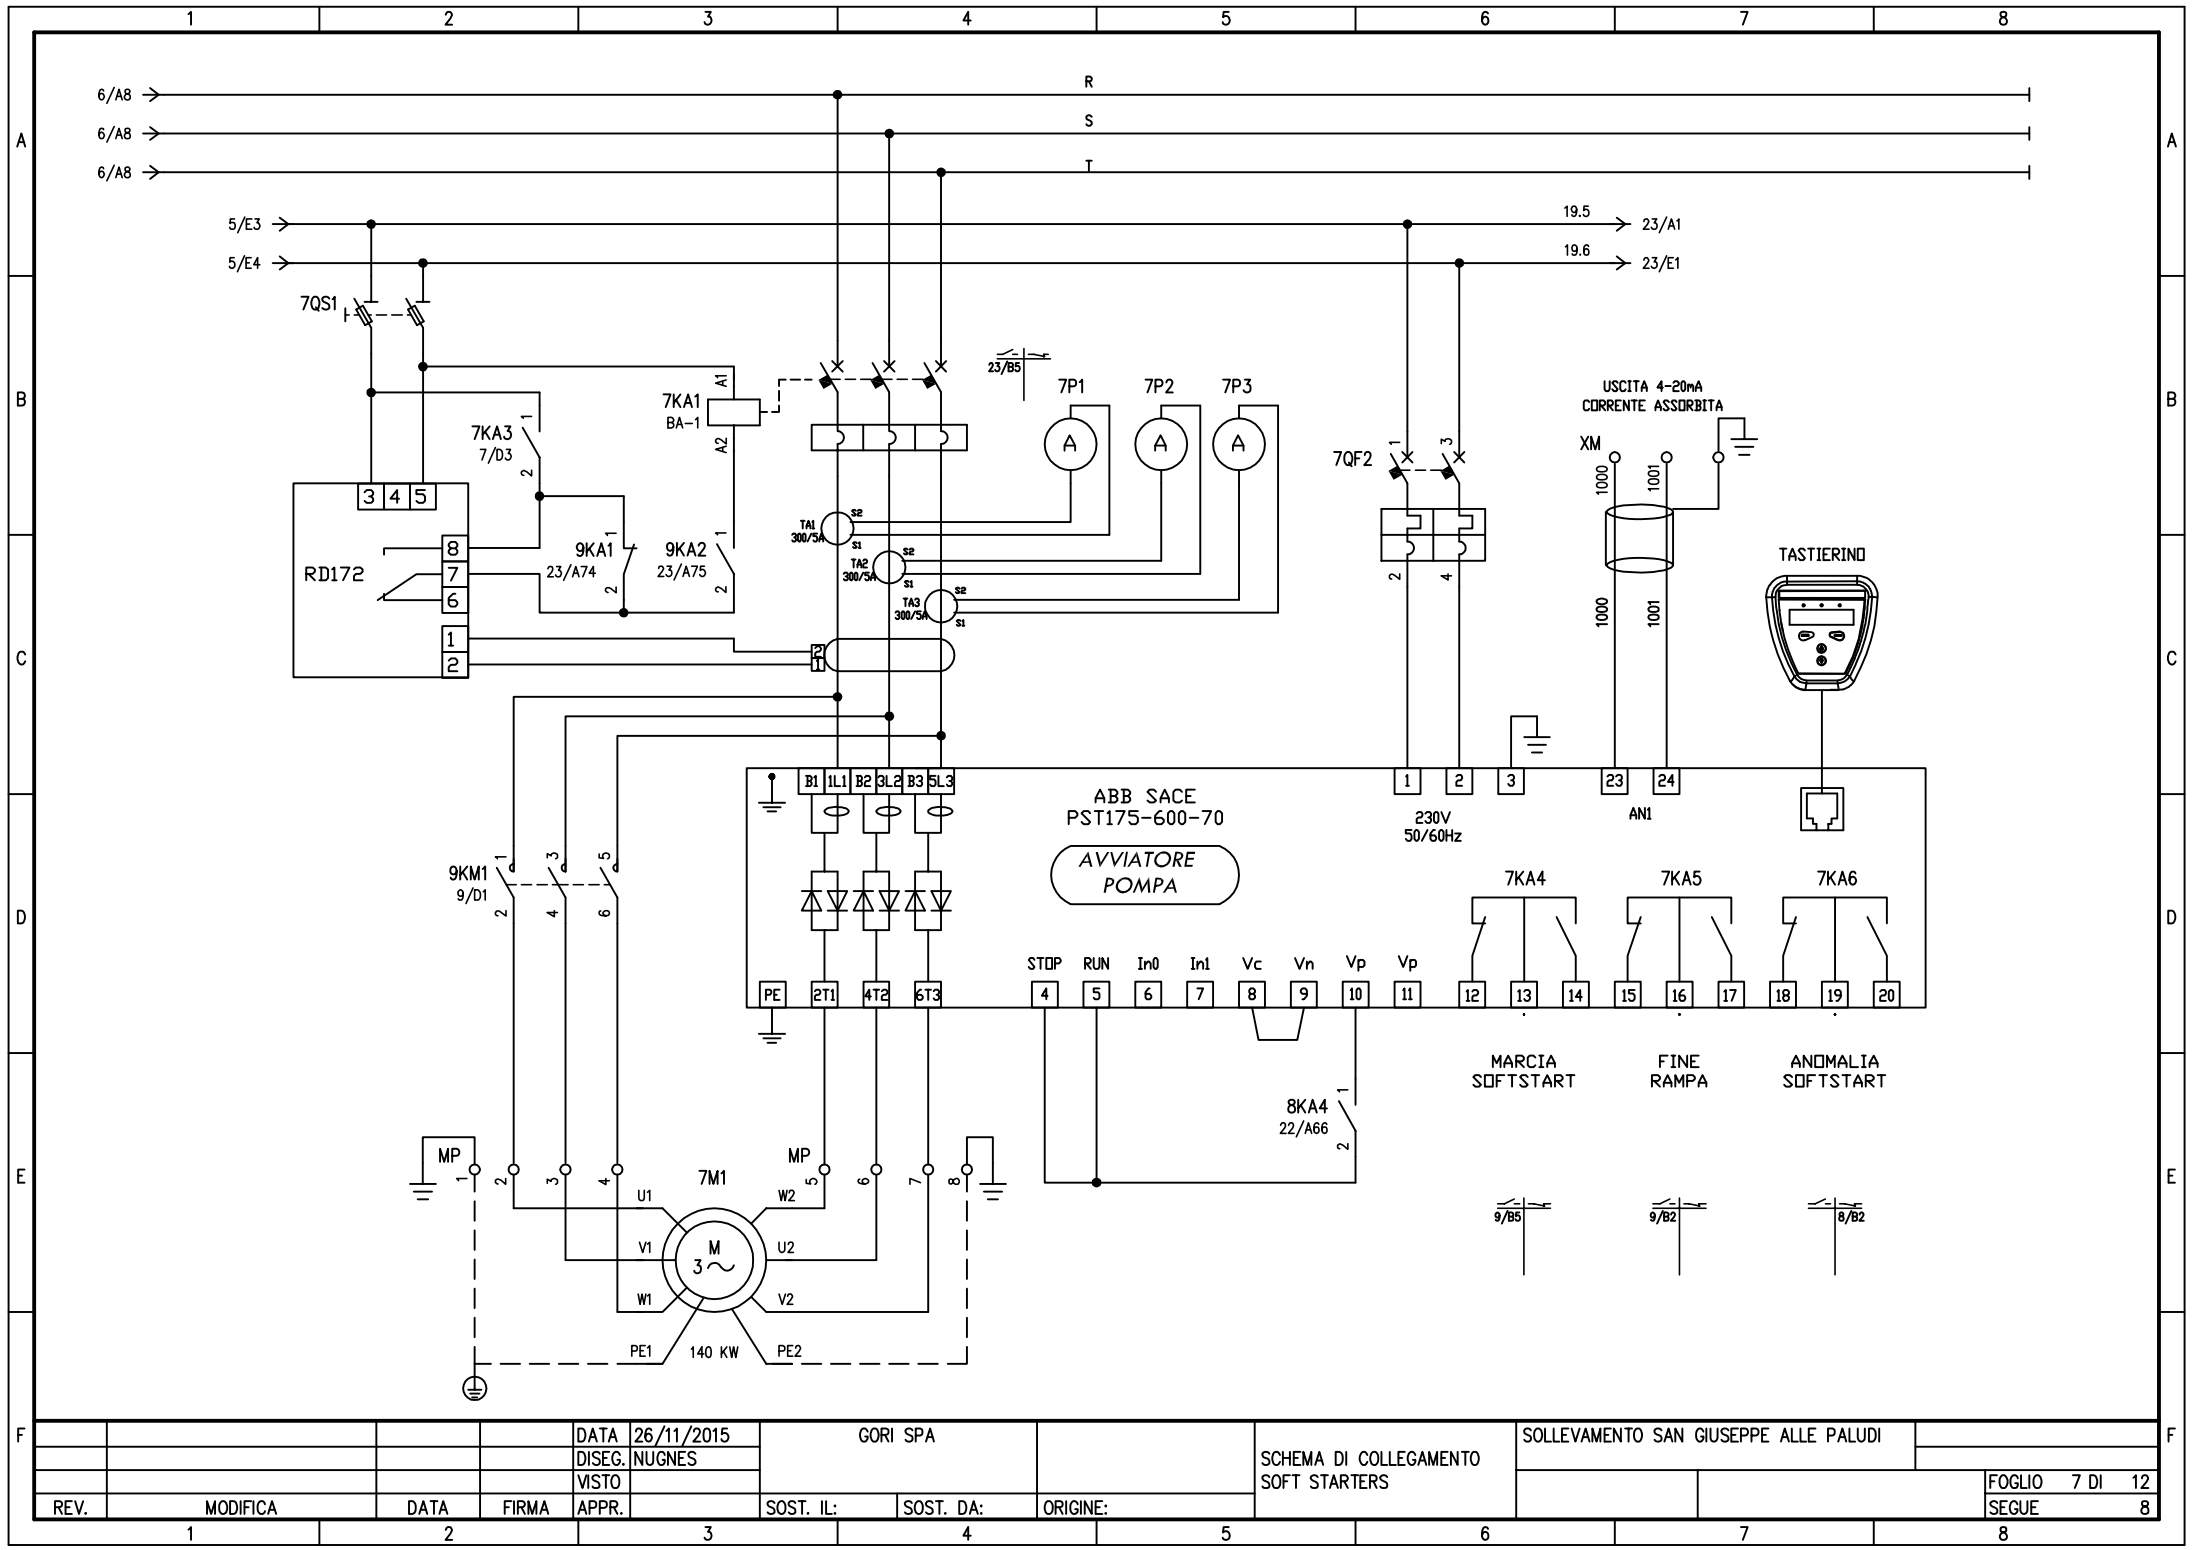

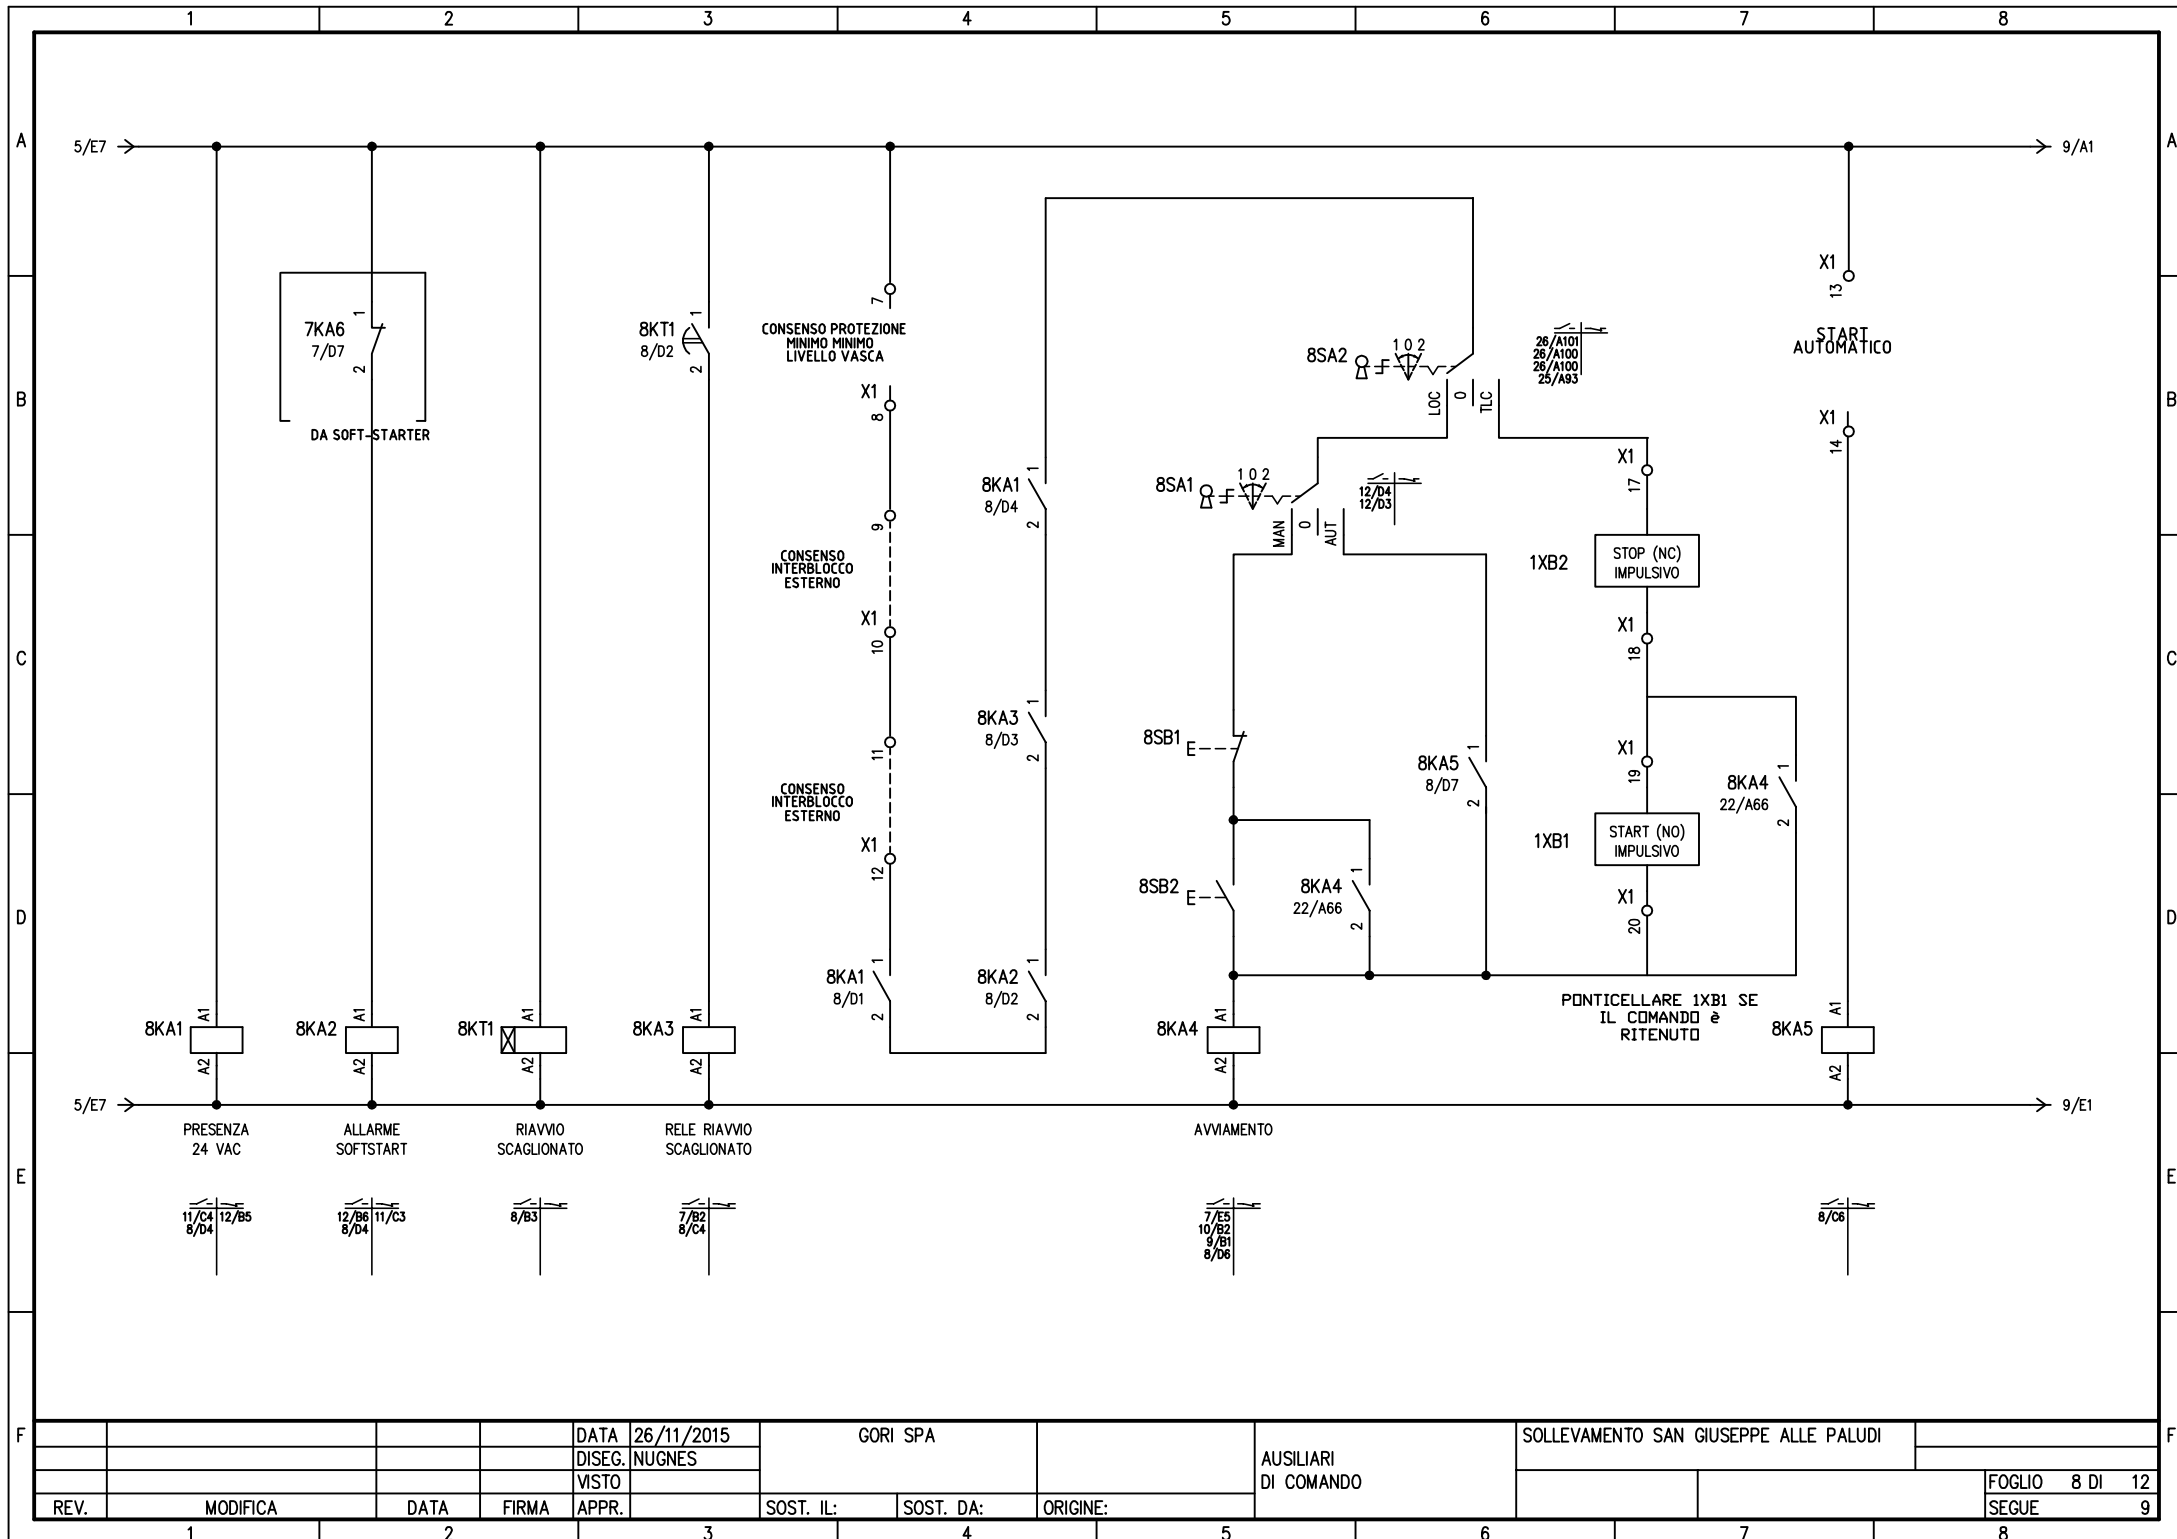

	1	2	3	4	5	6	7	8									
A									A								
B									B								
C									C								
D									D								
E									E								
F				DATA	26/11/2015	GORI SPA			FOGLIO	SOLLEVAMENTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI			F				
				DISEG.	NUGNES				DISPONIBILE								
				VISTO													
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:				FOGLIO 10 DI 12					
	1		2		3		4		5		6		7		8		11

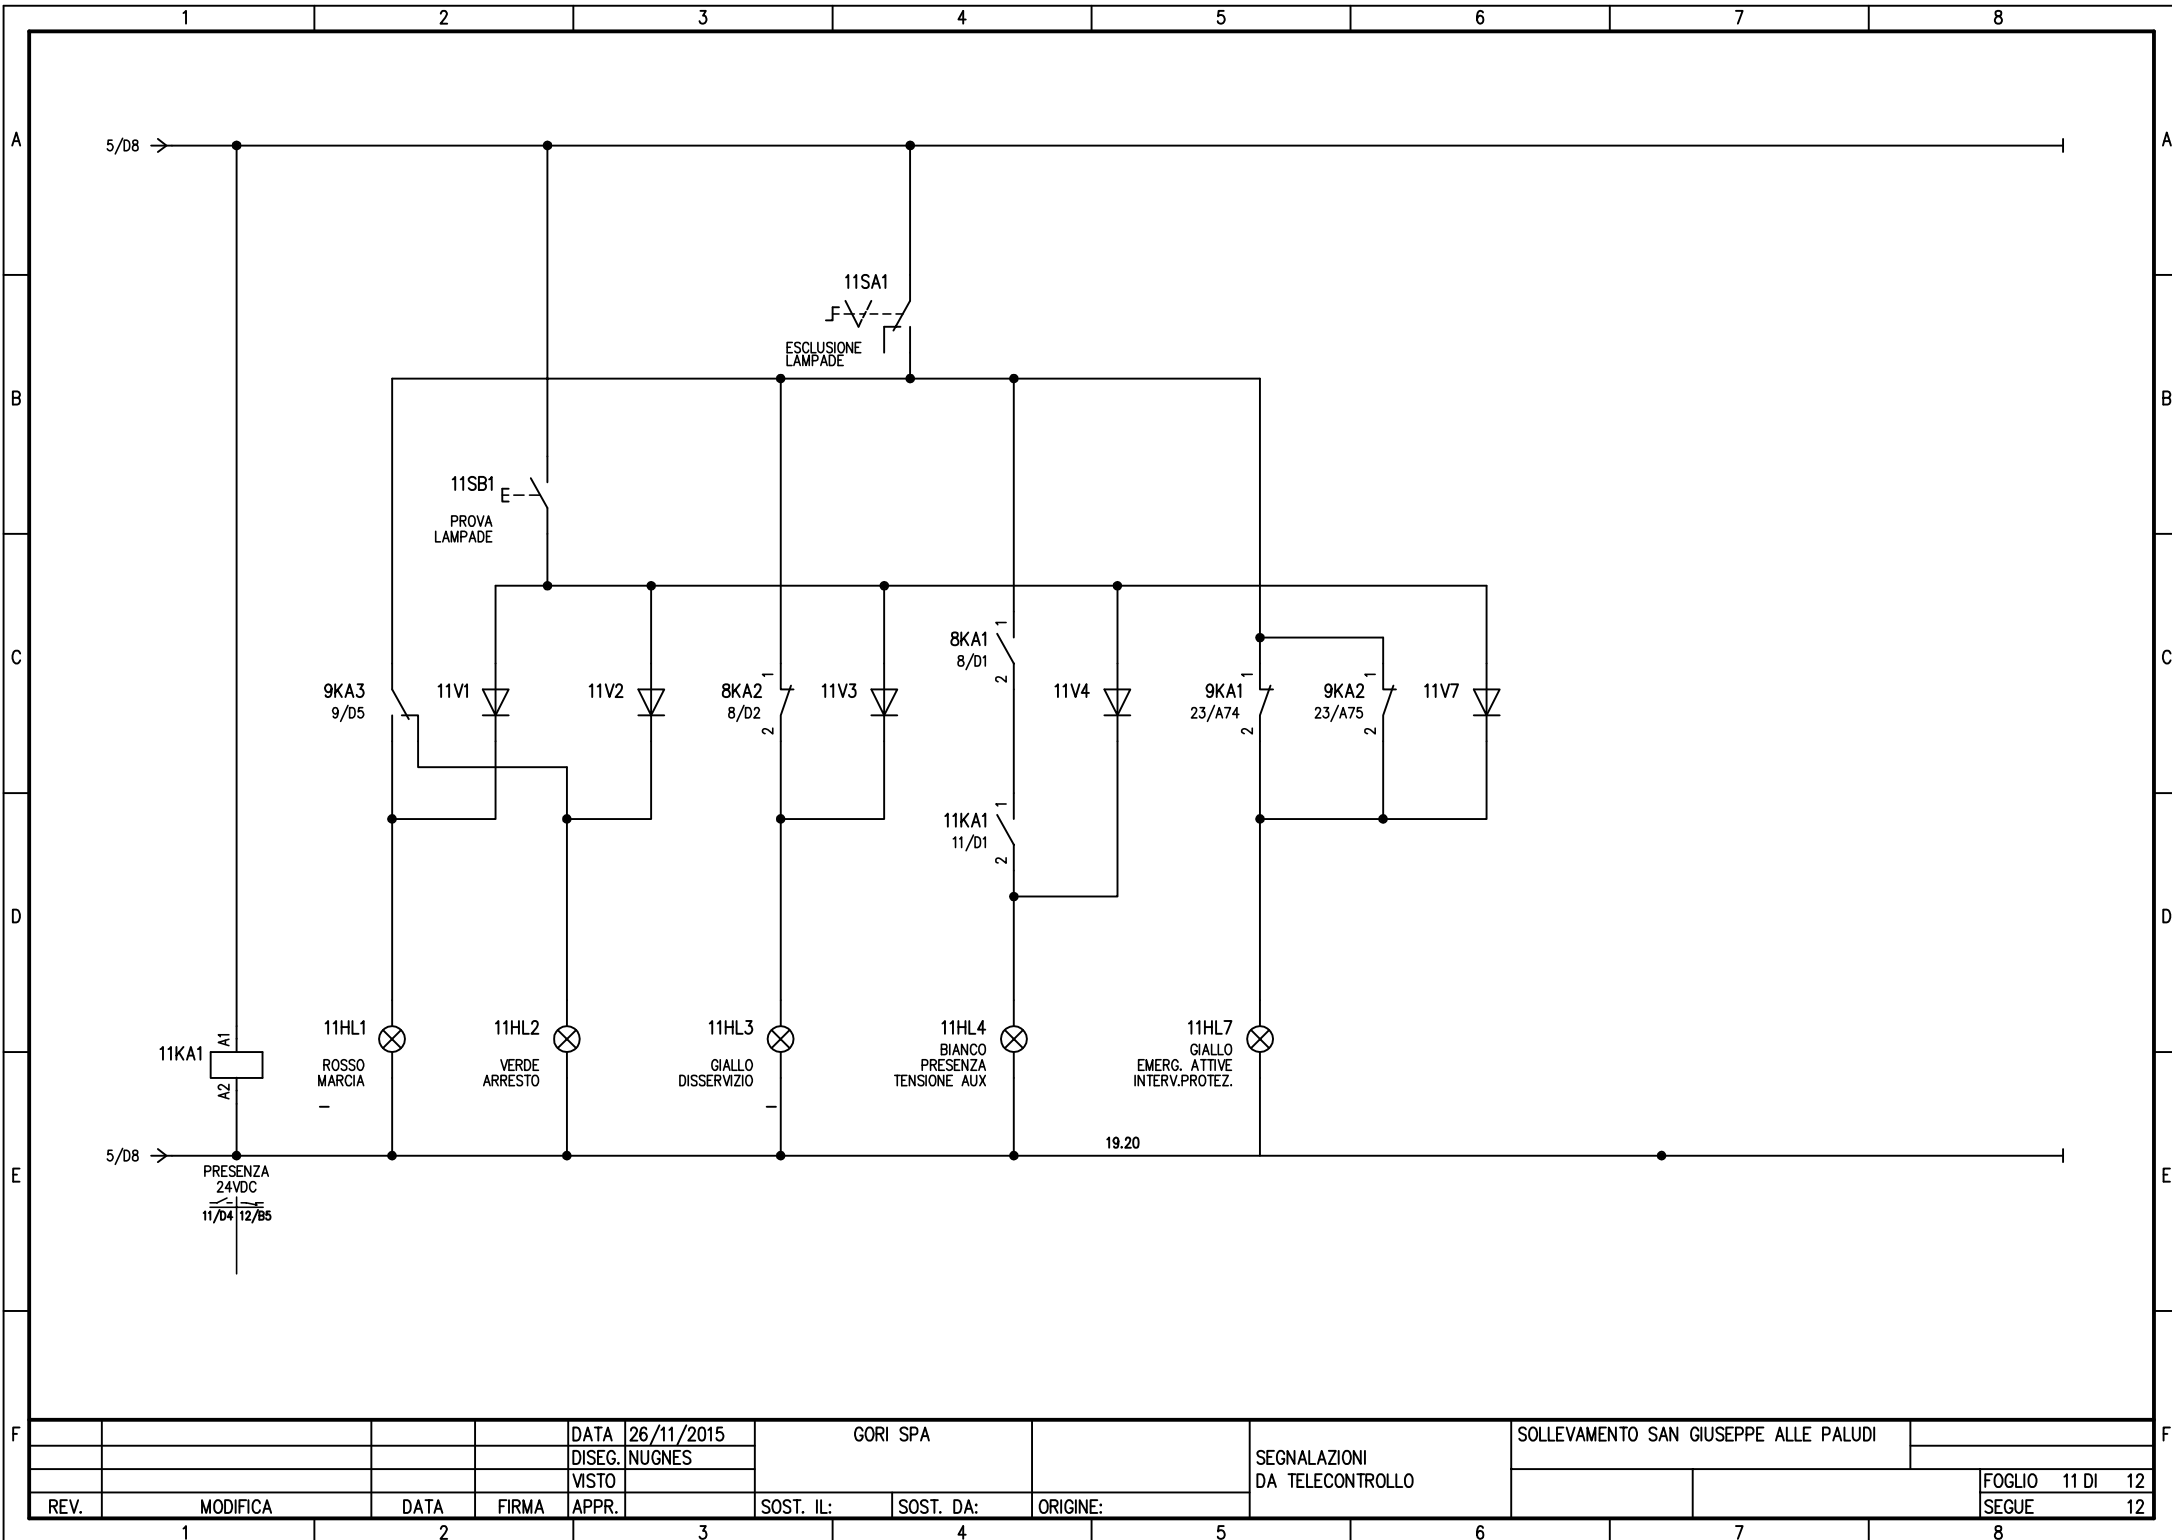




4:20mA




ASSORBIMENTO
POMPA


COMANDI

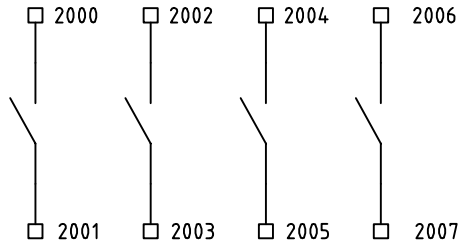


MARCIA
TLC




ARRESTO
TLC



AUTOM.
TLC




MANUALE
TLC

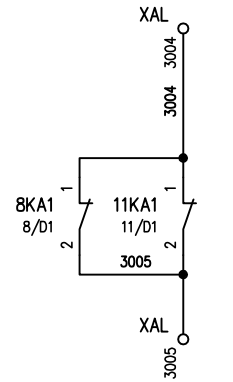


MANCANZA
TENSIONI
AUSILIARIE


ALLARMI



ALLARME SOFT STARTER

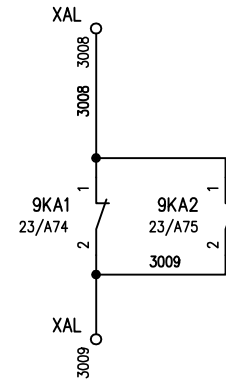

EMERGENZE
ATTIVE -
- INTERVENTO
PROTEZIONI

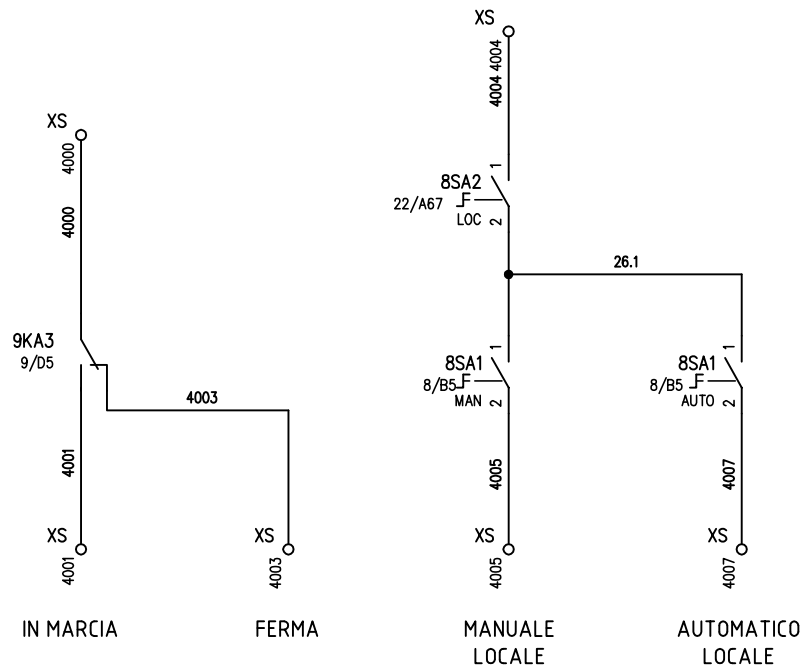SEGNALAZIONI

IN MARCIA

FERMA

MANUALE
LOCALE

AUTOMATICO
LOCALE

				DATA	26/11/2015	GORI SPA			SEGNALAZIONI	SOLLEVAMENTO SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI				F
				DISEG.	NUGNES									
				VISTO										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		QSOLL		Foglio 12 DI 12		
												SEGUE		