



ENTE IDRICO
CAMPANO

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

GORI

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sottopiano - "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059



Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
Comune di Nocera Inferiore
Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO

GORI

UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INT. 7308

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

F3.2

Titolo:

**Impianto di sollevamento S1 - Schema
elettrico quadro generale BT**

Scala:

-

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Dicembre 2021	FUSCO	CAIANIELLO	NAPOLI
1	Emissione a seguito verifica	Febbraio 2022	CAIANIELLO	CAIANIELLO	NAPOLI

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

CNC Ingegneri s.r.l.

Il R.U.P.

ing. Federica Mancieri

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO


TENSIONE NOMINALE: Vn = 400 V
FREQUENZA: f = 50 Hz
POTENZE E CORRENTI: In = 32A
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: DA QUADRO RETE/GRUPPO CAVO MULTIPOLARE FG16(0)R16
STRUTTURA DEL QUADRO: VETRORESINA
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 65

PROGETTAZIONE SOLL. S1				TENSIONE 400 V ESERCIZIO 230 V				NORME CEI EN 61439-1/2				PROTEZIONE IP 65				
SERIE				TENSIONE 230 Vac COMANDI 24 Vac												
COMMESSA				TENSIONE 24 Vdc SEGNALI												
COMMITTENTE GORI SpA								CLIENTE								
								PROGETTISTA								
					DATA		FIRME		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO GENERALE BT							
				DISEG. 22/11/2021												
				VISTO 22/11/2021												
				APPR. 22/11/2021												
								IMP-01.3								
REV.	REVISIONE	DATA	FIRME	SOST. DA:				SOST. IL:				ORIGINE				
												FOGLIO 1 T.F. 5				

	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Simbolo	Descrizione								
A		Terra di protezione								
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.								
B		Conduttura trifase con conduttore neutro								
		Conduttura trifase con conduttore protezione e neutro								
		Conduttore di protezione								
C		Contatore di energia attiva								
		Terminale o morsetto (030202)								
D		Equipotenzialita'								
		Scaricatore								
E										
F				DATA	22/11/2021		GORI SpA	LEGENDA SIMBOLI	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S1	
				DISEG.						
				VISTO						
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.				IMP-01.3	FOGLIO 3 DI 5 SEGUE 4
	1	2	3	4	5	6	7	8		

ZONA	SOTTO-CONTATORE
QUADRO	QGBT
Potenza impiegata	8.55 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	0.04 %
Corrente di guasto (Ikmax)	10 kA

FRONTE QUADRO

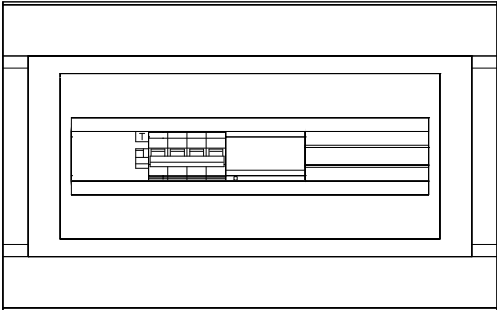

Centralino: 18 mod.
Esecuzione: da parete
Grado di prot.: IP65
Materiale: Policarbonato
Porta: Fumè
Colore: Bianco

NOTA:
Da installare nell'armadio stradale

