


Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sottopiano - "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059



Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
Comune di Nocera Inferiore
Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO

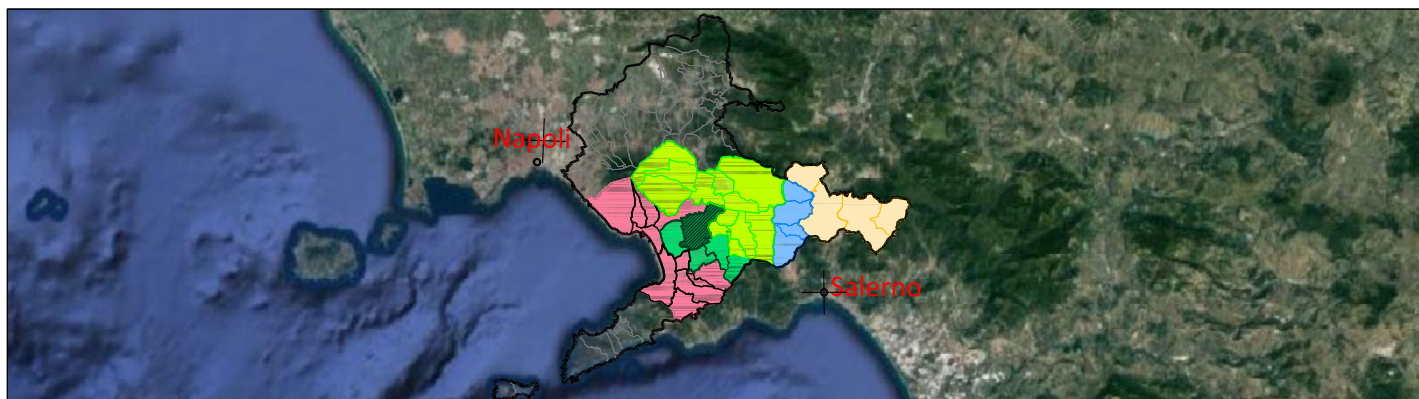

UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INT. 7308

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

F6.3

Titolo:

Impianto di sollevamento S4 - Schema elettrico quadro servizi ausiliari

Scala:

-

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Dicembre 2021	FUSCO	CAIANIELLO	NAPOLI

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

CNC Ingegneri s.r.l.

Il R.U.P.




ing. Federica Mancieri

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 400 V
FREQUENZA: f = 50 Hz
POTENZE E CORRENTI: In = 25A
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: DA QUADRO RETE/GRUPPO CAVO MULTIPOLARE FG16(0)R16
STRUTTURA DEL QUADRO: VETRORESINA
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65


PROGETTAZIONE SOLL.S4				TENSIONE 400 V ESERCIZIO 230 V			NORME CEI 17-13/1		PROTEZIONE IP65		
SERIE				TENSIONE 230 V COMANDI							
COMMESSA				TENSIONE SEGNALI							
COMMITTENTE GORI SpA							CLIENTE				
							PROGETTISTA				
					DATA	FIRME	SCHEMA ELETTRICO QUADRO SERVIZI AUSILIARI LOCALE TECNICO				
				DISEG.	22/11/2021						
				VISTO	22/11/2021						
				APPR.	22/11/2021						
							IMP-04.4				
REV.	REVISIONE	DATA	FIRME	SOST. DA:			SOST. IL:			ORIGINE	
										FOGLIO 1	
										T.F. 6	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																
A																																																																								
B	<table><tr><td colspan="8">Elenco fogli (schema)</td></tr><tr><td>Foglio</td><td colspan="7">Titolo</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="7">FRONTESPIZIO GENERALE</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="7">ELENCO FOGLI</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="7">LEGENDA SIMBOLI</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="7">FRONTE QUADRO</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="7">SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="7">SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI</td></tr></table>								Elenco fogli (schema)								Foglio	Titolo							1	FRONTESPIZIO GENERALE							2	ELENCO FOGLI							3	LEGENDA SIMBOLI							4	FRONTE QUADRO							5	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI							6	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI						
	Elenco fogli (schema)																																																																							
	Foglio	Titolo																																																																						
	1	FRONTESPIZIO GENERALE																																																																						
	2	ELENCO FOGLI																																																																						
	3	LEGENDA SIMBOLI																																																																						
	4	FRONTE QUADRO																																																																						
5	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI																																																																							
6	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI																																																																							
C																																																																								
D																																																																								
E																																																																								
F				DATA DISEG. VISTO APPR.	22/11/2021		GORI SpA	ELENCO FOGLI	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S4																																																															
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA						FOGLIO 2 DI 6 SEGUE 3																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																

1		2		3		4		5		6		7		8	
Simbolo		Descrizione						Simbolo		Descrizione					
		Terra di protezione								Equipotenzialita'					
															
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.													
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.													
		Conduttura monofase con conduttore neutro													
		Conduttura trifase con conduttore neutro													
		Conduttore di protezione													
		Sezionatore con fusibile incorporato													
		Interruttore di manovra--sezionatore													
		Contattore (contatto di chiusura)													
		Motore													
		Terminale o morsetto (030202)													
				DATA	22/11/2021			GORI SpA	LEGENDA SIMBOLI	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S4					
				DISEG.											
				VISTO											
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.								FOGLIO 3 DI 6			
												SEGUE 4			
1		2		3		4		5		6		7		8	

ZONA	LOCALE TECNICO
QUADRO	Q.AUX
Potenza impiegata	3.4 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	0.475 %
Corrente di guasto (Ikmax)	3.99 kA

FRONTE QUADRO

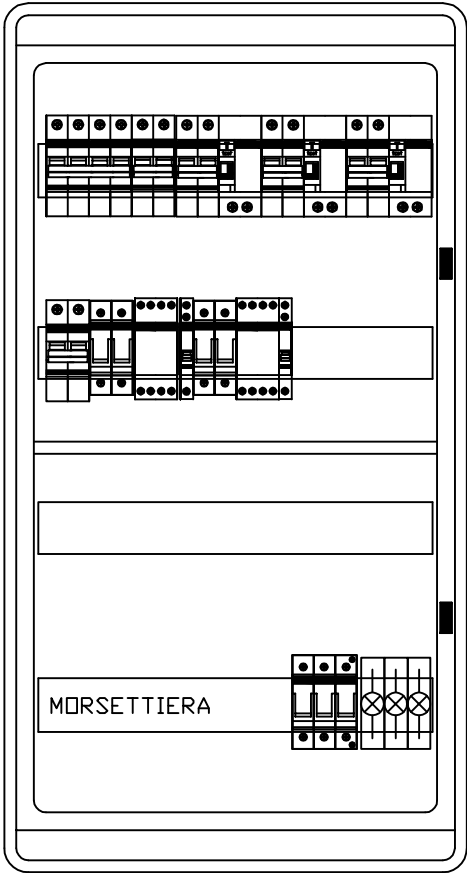

Centralino:
Esecuzione:
Grado di prot.:
Materiale:
Porta:
Colore:

72 mod.
da parete
IP65
Policarbonato
Fumè
Bianco

