



Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sottopiano - "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059



Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
Comune di Nocera Inferiore
Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO



UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INT. 7308

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

F7.2

Titolo:

**Impianto di sollevamento S5 - Schema
elettrico quadro generale BT**

Scala:

-

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Dicembre 2021	FUSCO	CAIANIELLO	NAPOLI
1	Emissione a seguito verifica	Febbraio 2022	CAIANIELLO	CAIANIELLO	NAPOLI

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

CNC Ingegneri s.r.l.

Il R.U.P.

ing. Federica Mancieri

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 400 V
FREQUENZA: f = 50 Hz
POTENZE E CORRENTI: In = 40A
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: DA QUADRO RETE/GRUPPO CAVO MULTIPOLARE FG16(0)R16
STRUTTURA DEL QUADRO: VETRORESINA
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP 65


PROGETTAZIONE SOLL. S5				TENSIONE 400 V ESERCIZIO 230 V				NORME CEI EN 61439-1/2		PROTEZIONE IP 65		
SERIE				TENSIONE 230 Vac COMANDI 24 Vac								
COMMESSA				TENSIONE 24 Vdc SEGNALI								
COMMITTENTE GORI SpA								CLIENTE				
								PROGETTISTA				
					DATA		FIRME		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO GENERALE BT			
				DISEG.	22/11/2021							
				VISTO	22/11/2021							
				APPR.	22/11/2021							
								IMP-05.3				
REV.	REVISIONE	DATA	FIRME	SOST. DA:				SOST. IL:		ORIGINE		
										FOGLIO 1 T.F. 5		

	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Simbolo	Descrizione								
A		Terra di protezione								
B		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.								
		Conduttura trifase con conduttore neutro								
		Conduttore di protezione								
C		Contatore di energia attiva								
		Terminale o morsetto (030202)								
		Equipotenzialita'								
D										
E										
F										
				DATA	22/11/2021		GORI SpA	LEGENDA SIMBOLI	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S5	
				DISEG.						
				VISTO						
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.					
	1	2	3	4	5	6	7	8		

IMP-05.3

ZONA	SOTTO-CONTATORE
QUADRO	QGBT
Potenza impiegata	6.43 kW
Caduta di tensione (Tot. lb)	0.035 %
Corrente di guasto (Ikmax)	10 kA

FRONTE QUADRO

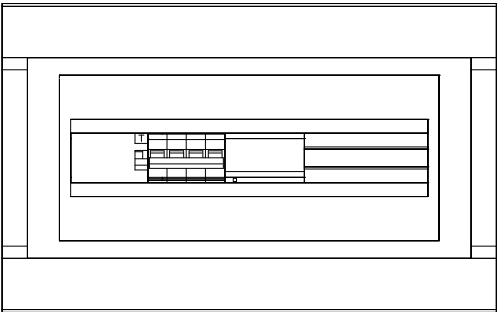

Centralino: 8 mod.
Esecuzione: da parete
Grado di prot.: IP65
Materiale: Policarbonato
Porta: Fumè
Colore: Bianco

NOTA:
Da installare nell'armadio stradale

