


Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sottopiano - "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059



Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
Comune di Nocera Inferiore
Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO

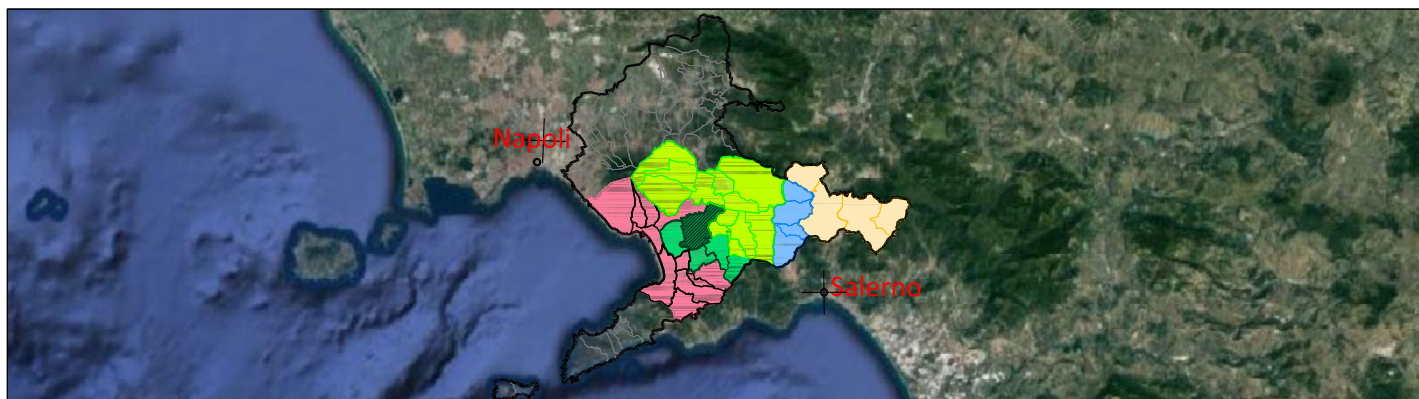

UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INT. 7308

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

F7.3

Titolo:

Impianto di sollevamento S5 - Schema elettrico quadro servizi ausiliari

Scala:

-

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Dicembre 2021	FUSCO	CAIANIELLO	NAPOLI

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

CNC Ingegneri s.r.l.

Il R.U.P.






ing. Federica Mancieri

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 400 V
FREQUENZA: f = 50 Hz
POTENZE E CORRENTI: In = 25A
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: DA QUADRO RETE/GRUPPO CAVO MULTIPOLARE FG16(0)R16
STRUTTURA DEL QUADRO: VETRORESINA
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65


PROGETTAZIONE SOLL.S5				TENSIONE 400 V ESERCIZIO 230 V			NORME CEI 17-13/1		PROTEZIONE IP65		
SERIE				TENSIONE 230 V COMANDI							
COMMESSA				TENSIONE SEGNALI							
COMMITTENTE GORI SpA							CLIENTE				
							PROGETTISTA				
					DATA	FIRME	SCHEMA ELETTRICO QUADRO SERVIZI AUSILIARI LOCALE TECNICO				
				DISEG.	22/11/2021						
				VISTO	22/11/2021						
				APPR.	22/11/2021						
							IMP-05.4				
REV.	REVISIONE	DATA	FIRME	SOST. DA:			SOST. IL:			ORIGINE	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																
A																																																																								
B	<table><tr><td colspan="8">Elenco fogli (schema)</td></tr><tr><td>Foglio</td><td colspan="7">Titolo</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="7">FRONTESPIZIO GENERALE</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="7">ELENCO FOGLI</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="7">LEGENDA SIMBOLI</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="7">FRONTE QUADRO</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="7">SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="7">SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI</td></tr></table>								Elenco fogli (schema)								Foglio	Titolo							1	FRONTESPIZIO GENERALE							2	ELENCO FOGLI							3	LEGENDA SIMBOLI							4	FRONTE QUADRO							5	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI							6	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI						
	Elenco fogli (schema)																																																																							
	Foglio	Titolo																																																																						
	1	FRONTESPIZIO GENERALE																																																																						
	2	ELENCO FOGLI																																																																						
	3	LEGENDA SIMBOLI																																																																						
	4	FRONTE QUADRO																																																																						
5	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI																																																																							
6	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO SERVIZI AUSILIARI																																																																							
C																																																																								
D																																																																								
E																																																																								
F																																																																								
	</																																																																							

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Simbolo	Descrizione			Simbolo	Descrizione		
A		Terra di protezione				Equipotenzialita'		
B								
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.						
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.						
C		Conduttura monofase con conduttore neutro						
		Conduttura trifase con conduttore neutro						
		Conduttore di protezione						
D		Sezionatore con fusibile incorporato						
		Interruttore di manovra–sezionatore						
		Contattore (contatto di chiusura)						
E		Motore						
		Terminale o morsetto (030202)						
F								
				DATA DISEG.				
				VISTO				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.				FOGLIO 3 DI 6
								SEGUE 4
	1	2	3	4	5	6	7	8

ZONA	LOCALE TECNICO
QUADRO	Q.AUX
Potenza impiegata	3.4 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib)	0.475 %
Corrente di guasto (Ikmax)	3.99 kA

FRONTE QUADRO

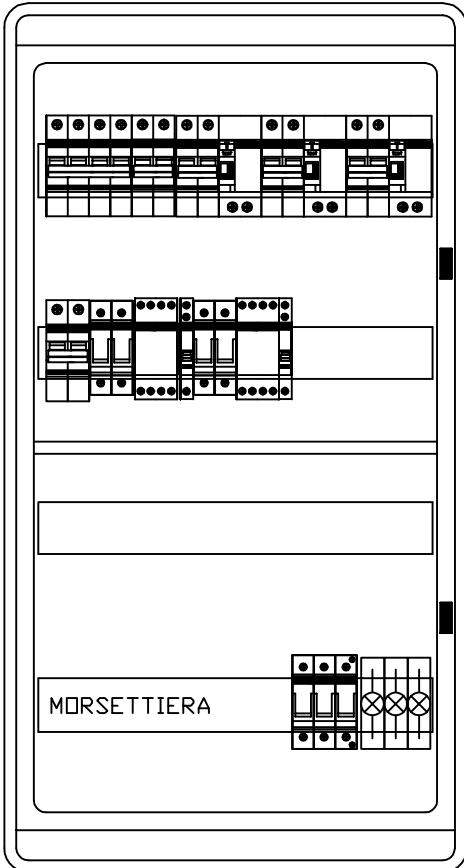

Centralino:
Esecuzione:
Grado di prot.:
Materiale:
Porta:
Colore:

72 mod.
da parete
IP65
Policarbonato
Fumè
Bianco

				DATA	22/11/2021		GORI SpA	FRONTE QUADRO	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S5	
				DISEG.						
				VISTO						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.						FOGLIO 4 DI 6
										SEGUE 5

